


枚方寝屋川消防組合 枚方東出張所 様 電灯配置図 RF




| シンボル | 形 | 灯式 | ランプ | 特記 | シンボル | 形 | 数量 | 注 | シンボル | 形 | 数量 | 注 | |
|------|-------|----|-----------|----------|------|---------|----|---------|------|---------|----|---------|-------------|
| ■ | 器具問わず | 2 | FLR40 | | ■ | ミラー灯 | 1 | LED | ● | BT内蔵 | 1 | 非常灯 | 形状問わず・一体型含む |
| ■ | 器具問わず | 1 | FLR40 | | ■ | ベースライト | 1 | 20形LED | ■ | 埋込 口639 | 4 | FL20 | |
| ■ | 器具問わず | 4 | FLR40 | | ■ | ベースライト | 1 | 40形LED | ■ | 埋込 口600 | 4 | FL20 | |
| ■ | 器具問わず | 2 | FHF32 高出力 | | ■ | 器具問わず | 1 | FL15 | ■ | ブラケット | 1 | ランプ関係なし | コップ灯含む |
| ■ | 器具問わず | 1 | FHF32 高出力 | | ■ | 器具問わず | 1 | FL10 | ■ | ブラケット | 1 | LED電球 | 対象外 |
| ■ | 器具問わず | 3 | FHF32 定格 | | ● | DL φ150 | 1 | ランプ関係なし | ● | 自然電球60W | 1 | 鏡台備付 | |
| ■ | 器具問わず | 2 | FHF32 定格 | | ● | DL φ200 | 2 | FHT16 | ■ | シーリング | 5 | FL20 | |
| ■ | 器具問わず | 1 | FHF32 定格 | | ● | DL φ125 | 1 | ランプ関係なし | ■ | シーリング | 4 | FL20 | |
| ■ | 器具問わず | 2 | FL20 | | ● | ダウンライト | 1 | LED | ■ | シーリング | 1 | LED | 埋込寸法関係なし |
| ■ | 器具問わず | 1 | FL20 | | ■ | DL 口150 | 1 | ランプ関係なし | ■ | 直付スクエア | 4 | FPL36 | |
| ■ | 器具問わず | 1 | FLR110 | | ■ | DL 口100 | 1 | ランプ関係なし | ■ | 小型投光器 | 1 | レフ球 | W数関係なし |
| ■ | 器具問わず | 1 | FPR96 | | ● | レセップ灯 | 1 | ランプ関係なし | ■ | 小型投光器 | 1 | ミニハコゲン | |
| ■ | 器具問わず | 1 | FLR40 | 階段・通路誘導灯 | ● | シーリング | 1 | ランプ関係なし | ■ | 小型投光器 | 1 | LED | |
| ■ | 器具問わず | 2 | FL20 | 階段・通路誘導灯 | ● | シーリング | 1 | LED | ■ | 投光器 | 1 | HF700 | |
| ■ | 器具問わず | 2 | FL20 | 階段・通路誘導灯 | ● | 電源別 | 1 | 非常灯 | | | | | 形状問わず・一体型含む |

枚方寝屋川消防組合 阪出張所 電灯配置図 1F

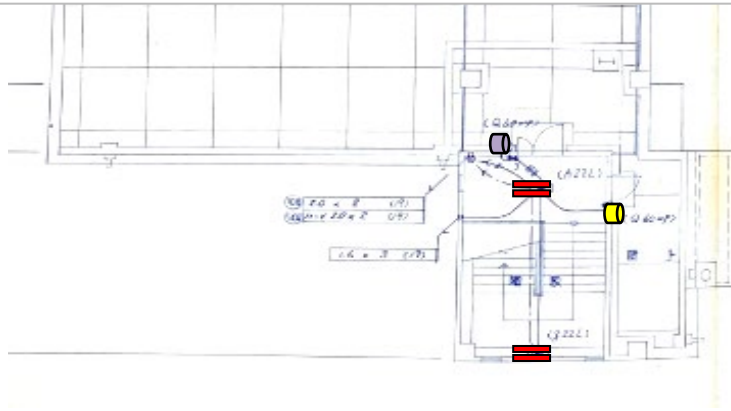


| シンボル | 形 | 灯式 | ランプ |
|------|-----------|----|------------|
| | 15 | 1 | FL15 |
| | 20 | 1 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | 埋込□639 | 4 | FL20 |
| | 防爆20 | 2 | FL20 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 防滴40 | 2 | FLR40 |
| | BT・非常灯 | 1 | |
| | 電源別置・非常灯 | 1 | |
| | 防滴CL | 1 | E26 60W相当 |
| | DL □150 | 1 | E26 60W相当 |
| | DL | 1 | E26 レフ球60W |
| | スポットライト | 1 | ハロゲン |
| | ブラケット | 1 | E17 EFD15 |
| | 10 | 1 | FL10 |
| | ベースライト | 1 | LED |
| | 口金タイプ・CL等 | 1 | LED |

器具破損


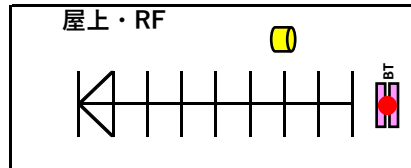


| シンボル | 形 | 灯式 | ランプ |
|------|-----------|----|------------|
| | 15 | 1 | FL15 |
| | 20 | 1 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | 埋込口639 | 4 | FL20 |
| | 防爆20 | 2 | FL20 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 防滴40 | 2 | FLR40 |
| | BT・非常灯 | 1 | |
| | 電源別置・非常灯 | 1 | |
| | 防滴CL | 1 | E26 60W相当 |
| | DL □150 | 1 | E26 60W相当 |
| | DL | 1 | E26 レフ球60W |
| | スポットライト | 1 | ハロゲン |
| | ブラケット | 1 | E17 EFD15 |
| | 10 | 1 | FL10 |
| | ベースライト | 1 | LED |
| | 口金タイプ・CL等 | 1 | LED |

枚方寝屋川消防組合 樟葉出張所 電灯配置図 1F

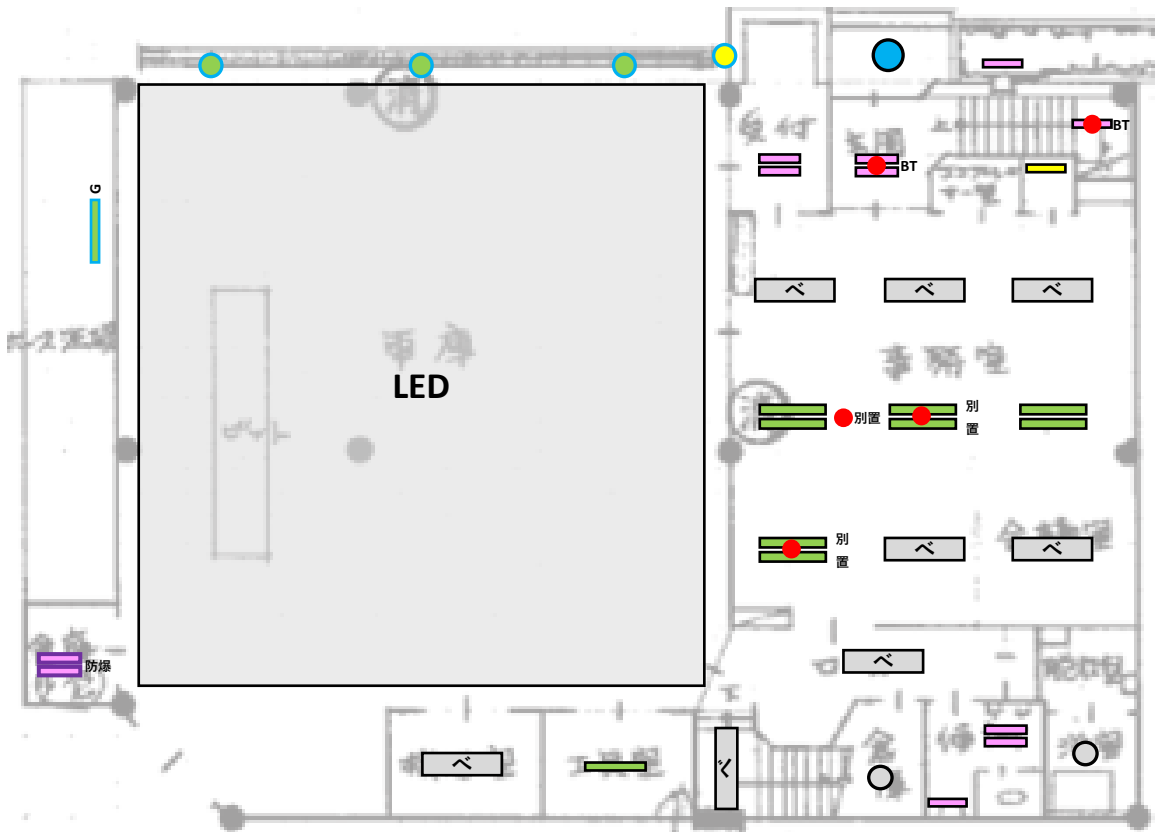

| シンボル | 形 | 灯式 | ランプ |
|------|-----------|----|-------------|
| | 15 | 1 | FL15 |
| | 20 | 1 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | 20 | 1 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | 防爆20 | 2 | FL20 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 防滴40ガード付 | 1 | FLR40 |
| | 電源別置・非常灯 | 1 | |
| | CL φ 300 | 1 | FCL30 |
| | DL φ 125 | 1 | E26 60W相当 |
| | スポットライト | 1 | E26 レフ球180W |
| | スポットライト | 1 | ハロゲン |
| | ベースライト | 1 | LED |
| | 口金タイプ・CL等 | 1 | LED |

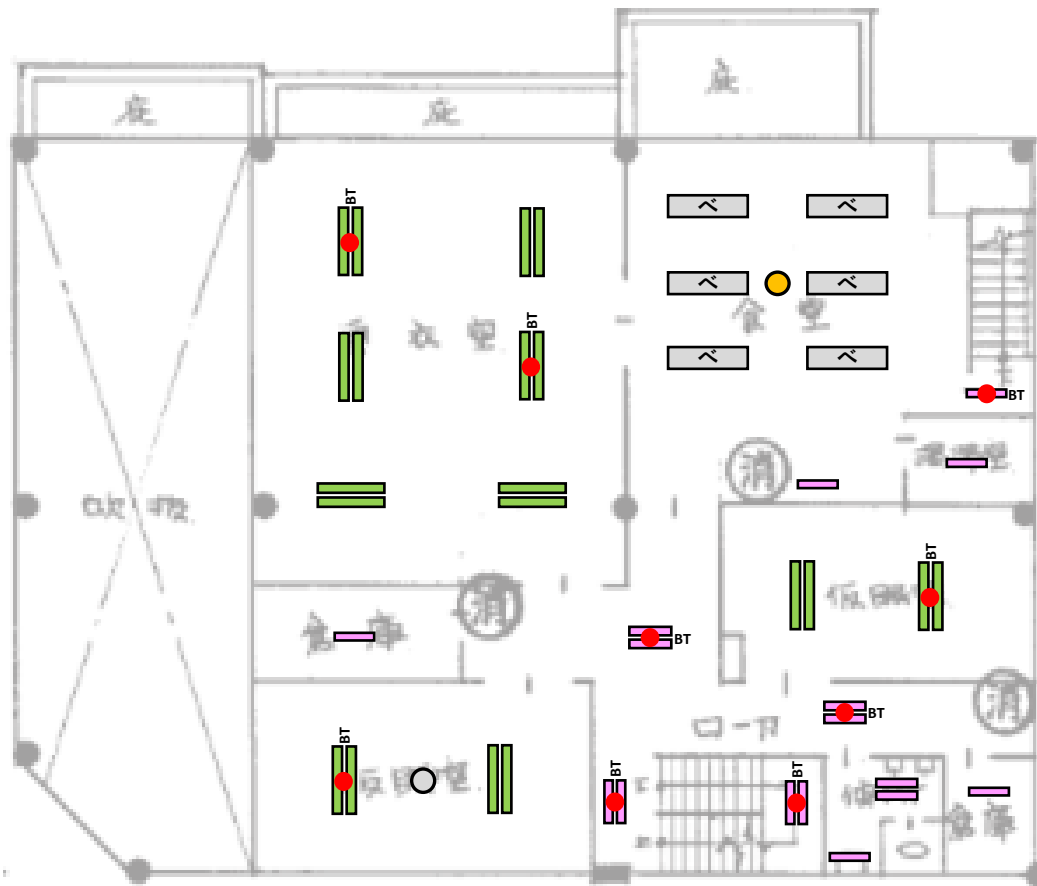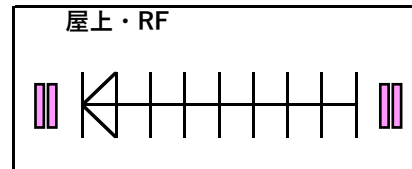

| シンボル | 形 | 灯式 | ランプ |
|------|-----------|----|-------------|
| | 15 | 1 | FL15 |
| | 20 | 1 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | 20 | 1 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | 防爆20 | 2 | FL20 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 防滴40ガード付 | 1 | FLR40 |
| | 電源別置・非常灯 | 1 | |
| | CL φ 300 | 1 | FCL30 |
| | DL φ 125 | 1 | E26 60W相当 |
| | スポットライト | 1 | E26 レフ球180W |
| | スポットライト | 1 | ハロゲン |
| | ベースライト | 1 | LED |
| | 口金タイプ・CL等 | 1 | LED |


枚方寝屋川消防組合 長尾出張所 電灯配置図 1F




| シンボル | 形 | 灯式 | ランプ |
|------|------------|----|------------|
| | 15 | 1 | FL15 |
| | 20 | 1 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | CL | 3 | FL20 |
| | 埋込□639 | 4 | FL20 |
| | 埋込□639 | 4 | FL20 |
| | 防爆20 | 2 | FL20 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 防滴40 | 2 | FLR40 |
| | BT・非常灯 | 1 | |
| | 電源別置・非常灯 | 1 | |
| | CLφ300 | 1 | FCL30 |
| | 防滴CL・ブラケット | 1 | E26 60W相当 |
| | DL□125 | 1 | E17 60W相当 |
| | DL□125 | 1 | E26 60W相当 |
| | DL | 1 | E26 レフ球60W |
| | スポットライト | 1 | ハロゲン |
| | ブラケット | 1 | E26 EFD15 |
| | ベースライト | 1 | LED |
| | DL□125 | 1 | LED |


枚方寝屋川消防組合 長尾出張所 電灯配置図 2F・RF


球抜き

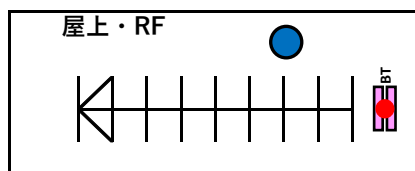


| シンボル | 形 | 灯式 | ランプ |
|------|------------|----|------------|
| | 15 | 1 | FL15 |
| | 20 | 1 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | 20 | 2 | FL20 |
| | CL | 3 | FL20 |
| | 埋込□639 | 4 | FL20 |
| | 埋込□639 | 4 | FL20 |
| | 防爆20 | 2 | FL20 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 40 | 1 | FLR40 |
| | 40 | 2 | FLR40 |
| | 防滴40 | 2 | FLR40 |
| | BT・非常灯 | 1 | |
| | 電源別置・非常灯 | 1 | |
| | CLφ300 | 1 | FCL30 |
| | 防滴CL・ブラケット | 1 | E26 60W相当 |
| | DL□125 | 1 | E17 60W相当 |
| | DL□125 | 1 | E26 60W相当 |
| | DL | 1 | E26 レフ球60W |
| | スポットライト | 1 | ハロゲン |
| | ブラケット | 1 | E26 EFD15 |
| | ベースライト | 1 | LED |
| | DL□125 | 1 | LED |

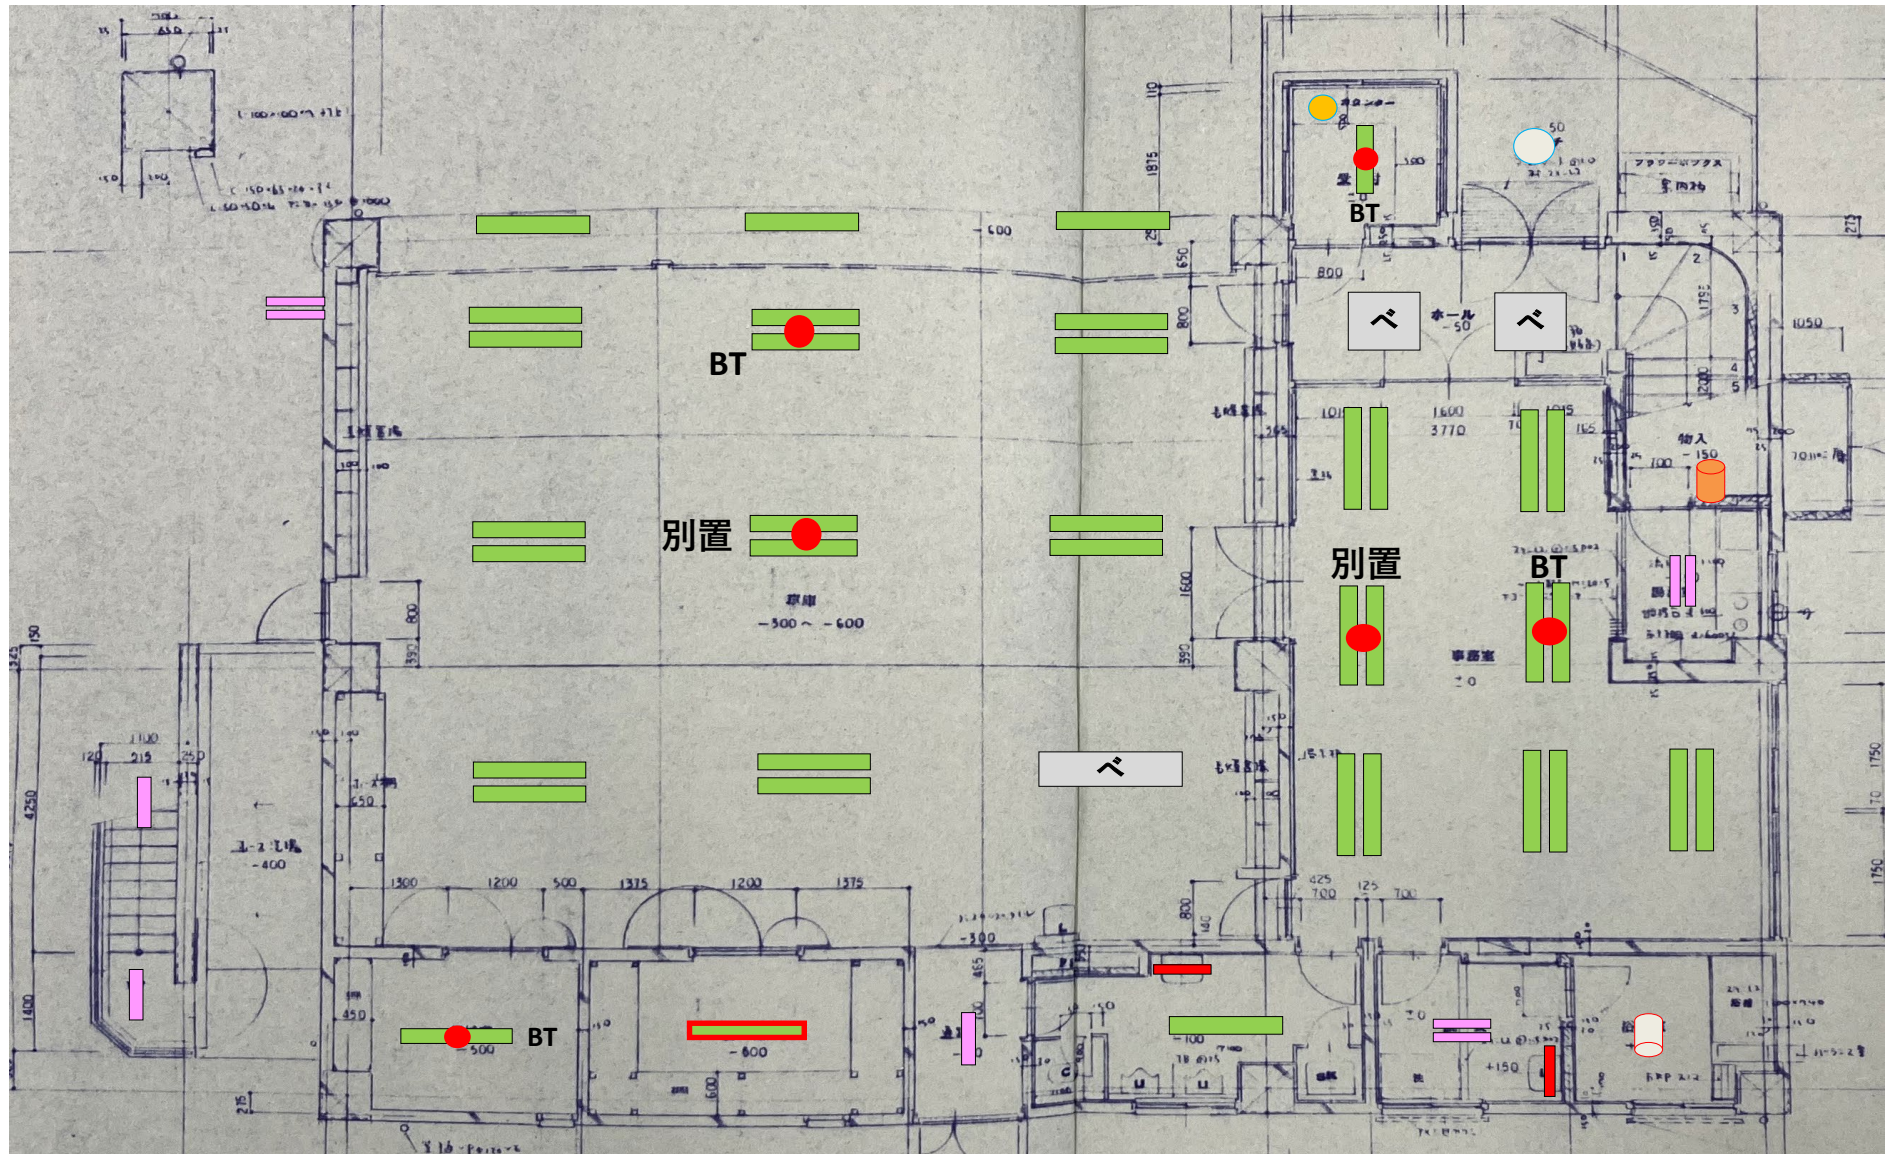


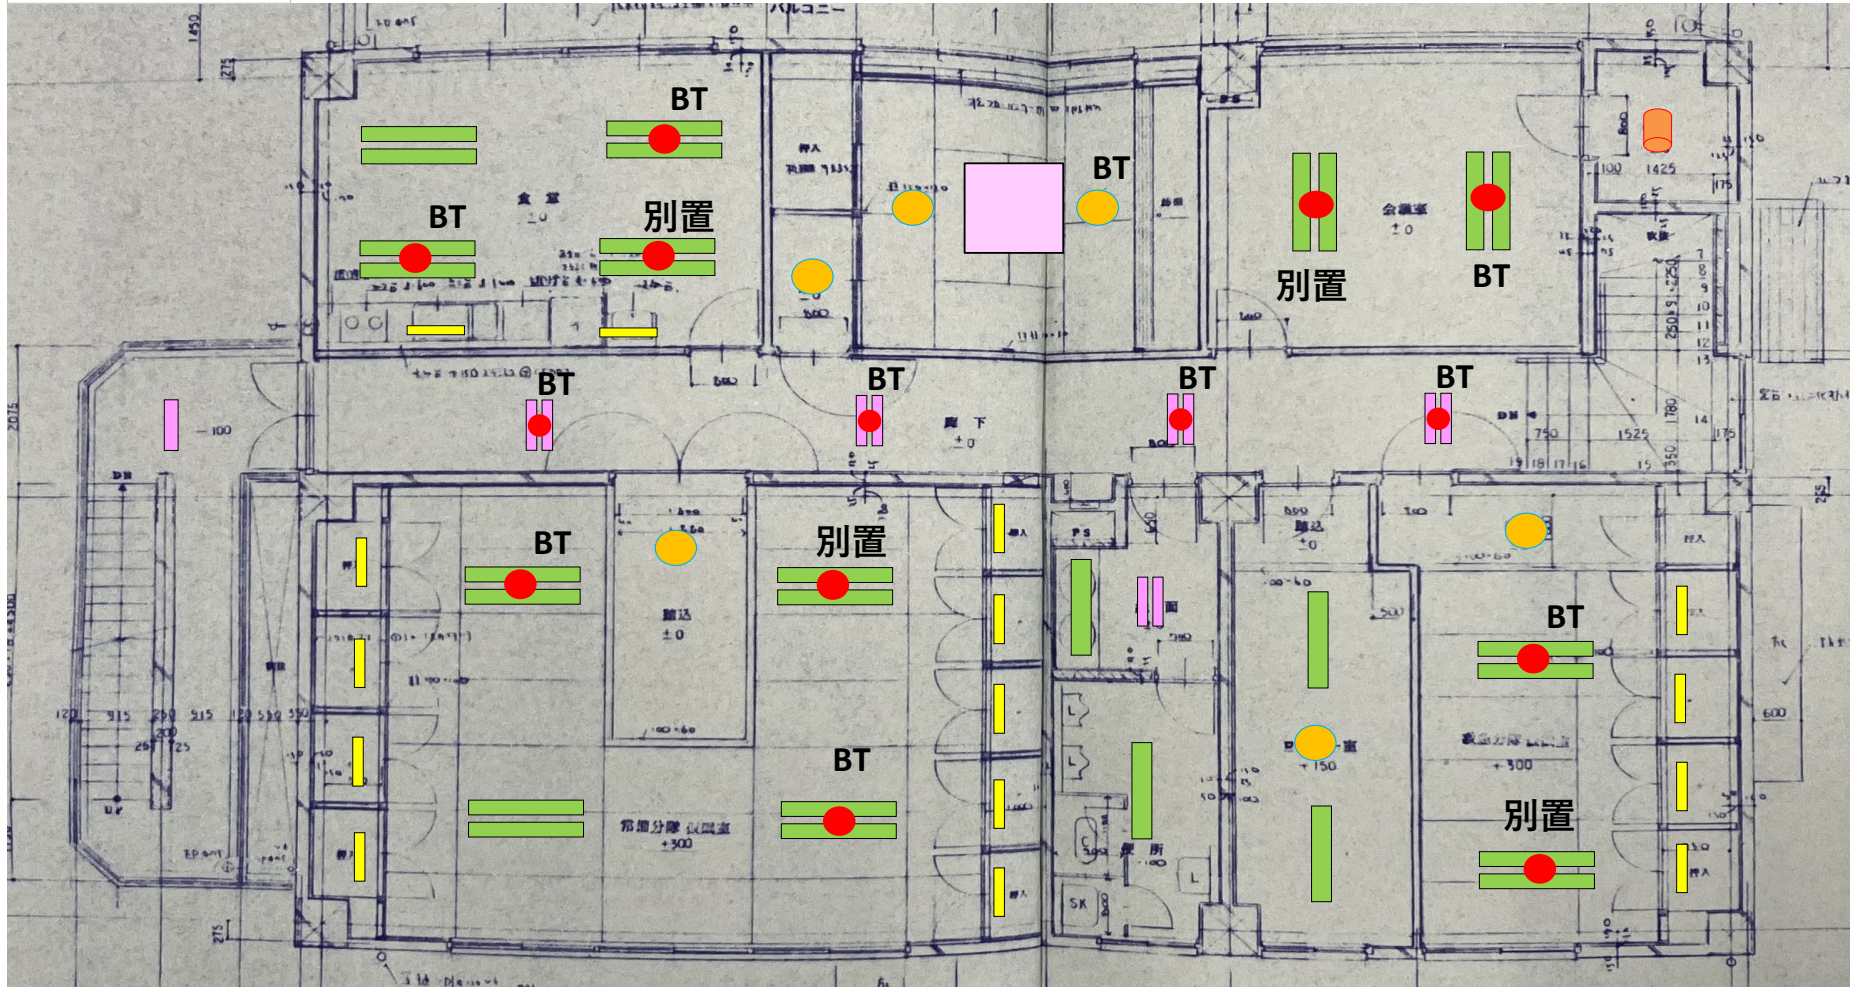

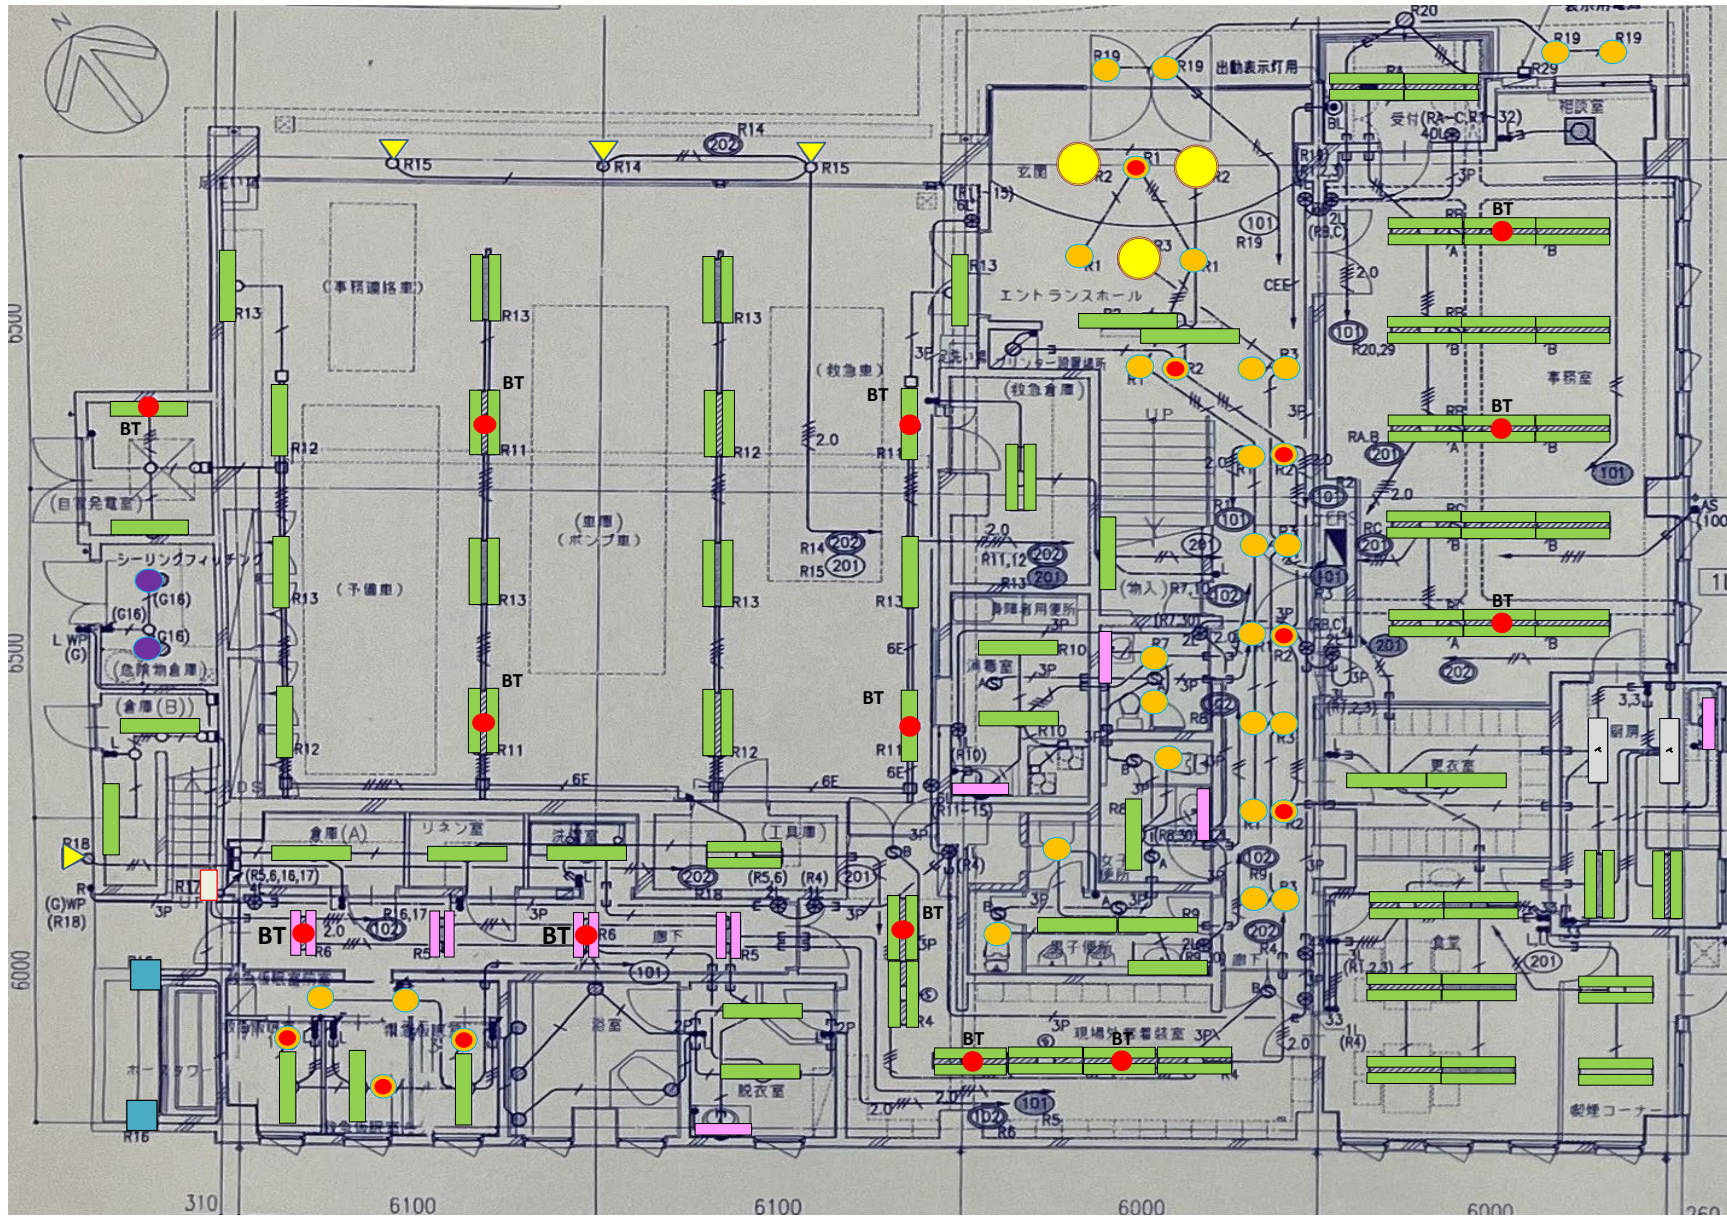


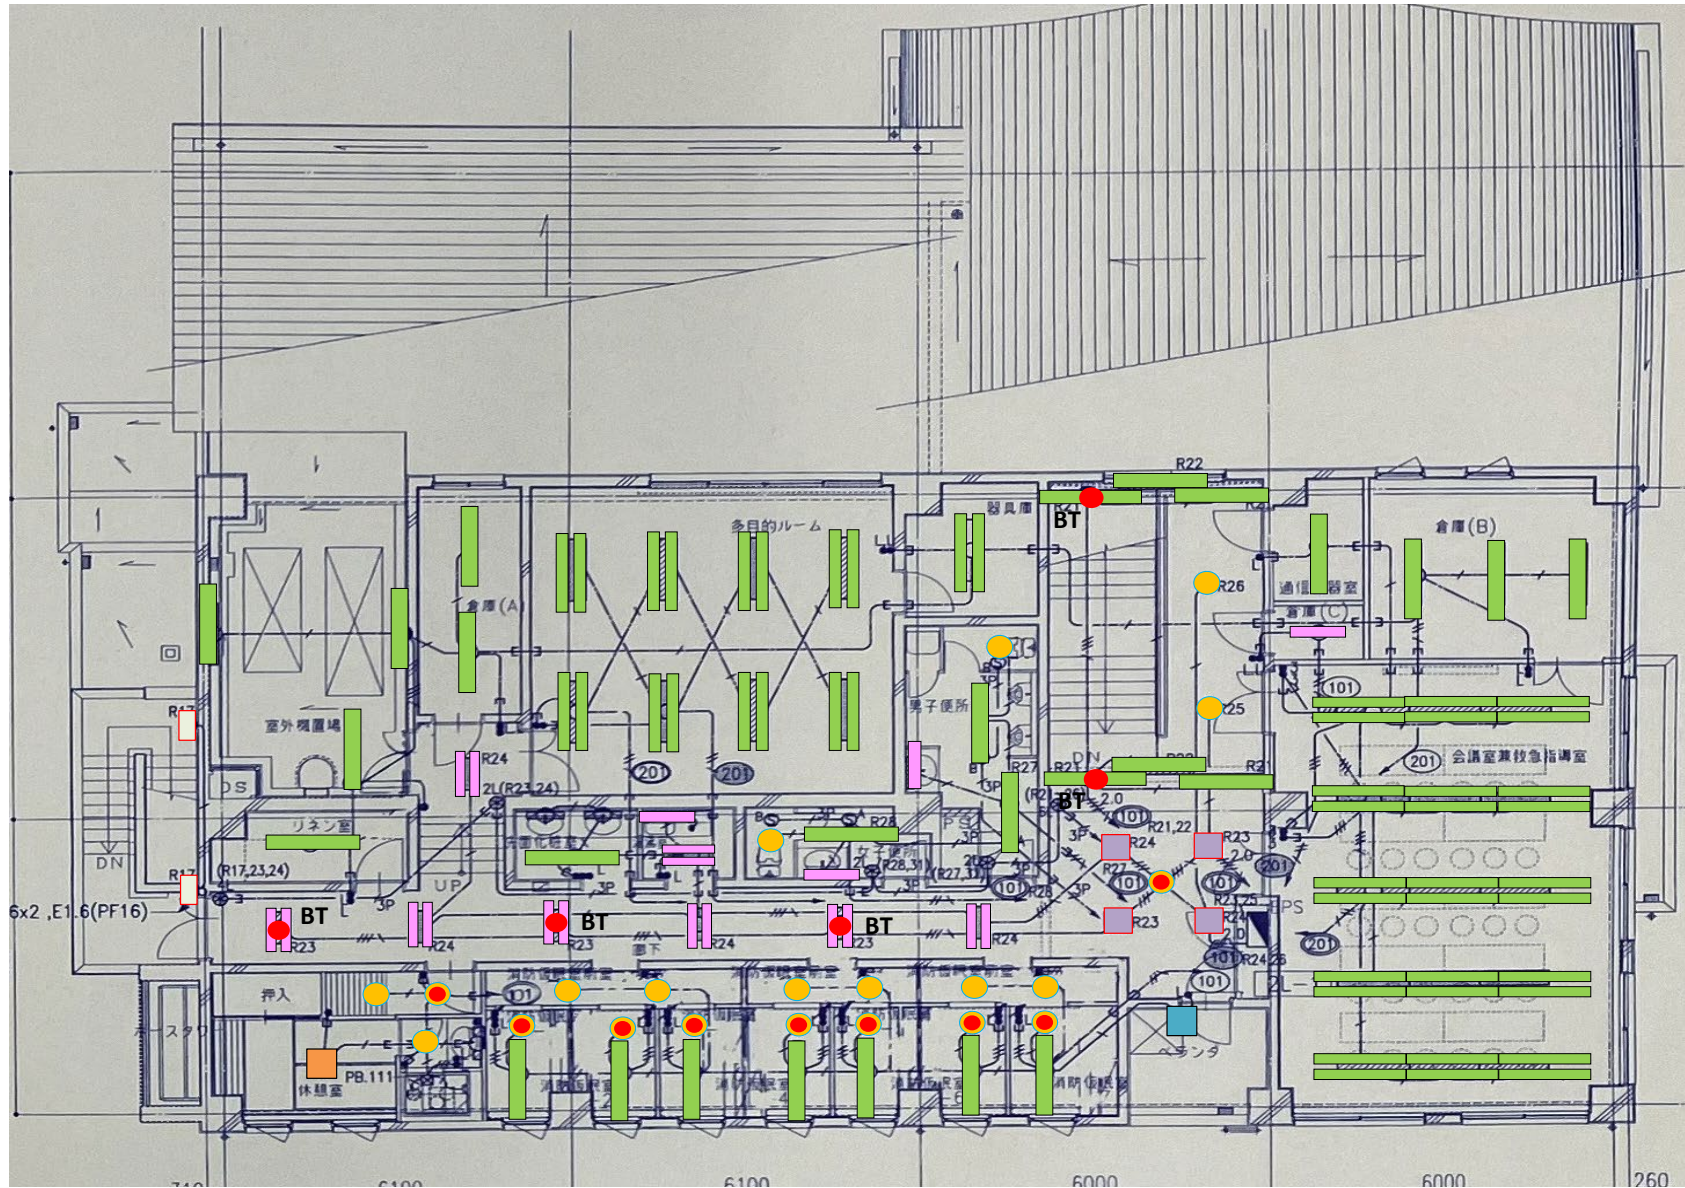


枚方寝屋川消防組合 寝屋川消防署 電灯配置図 1F

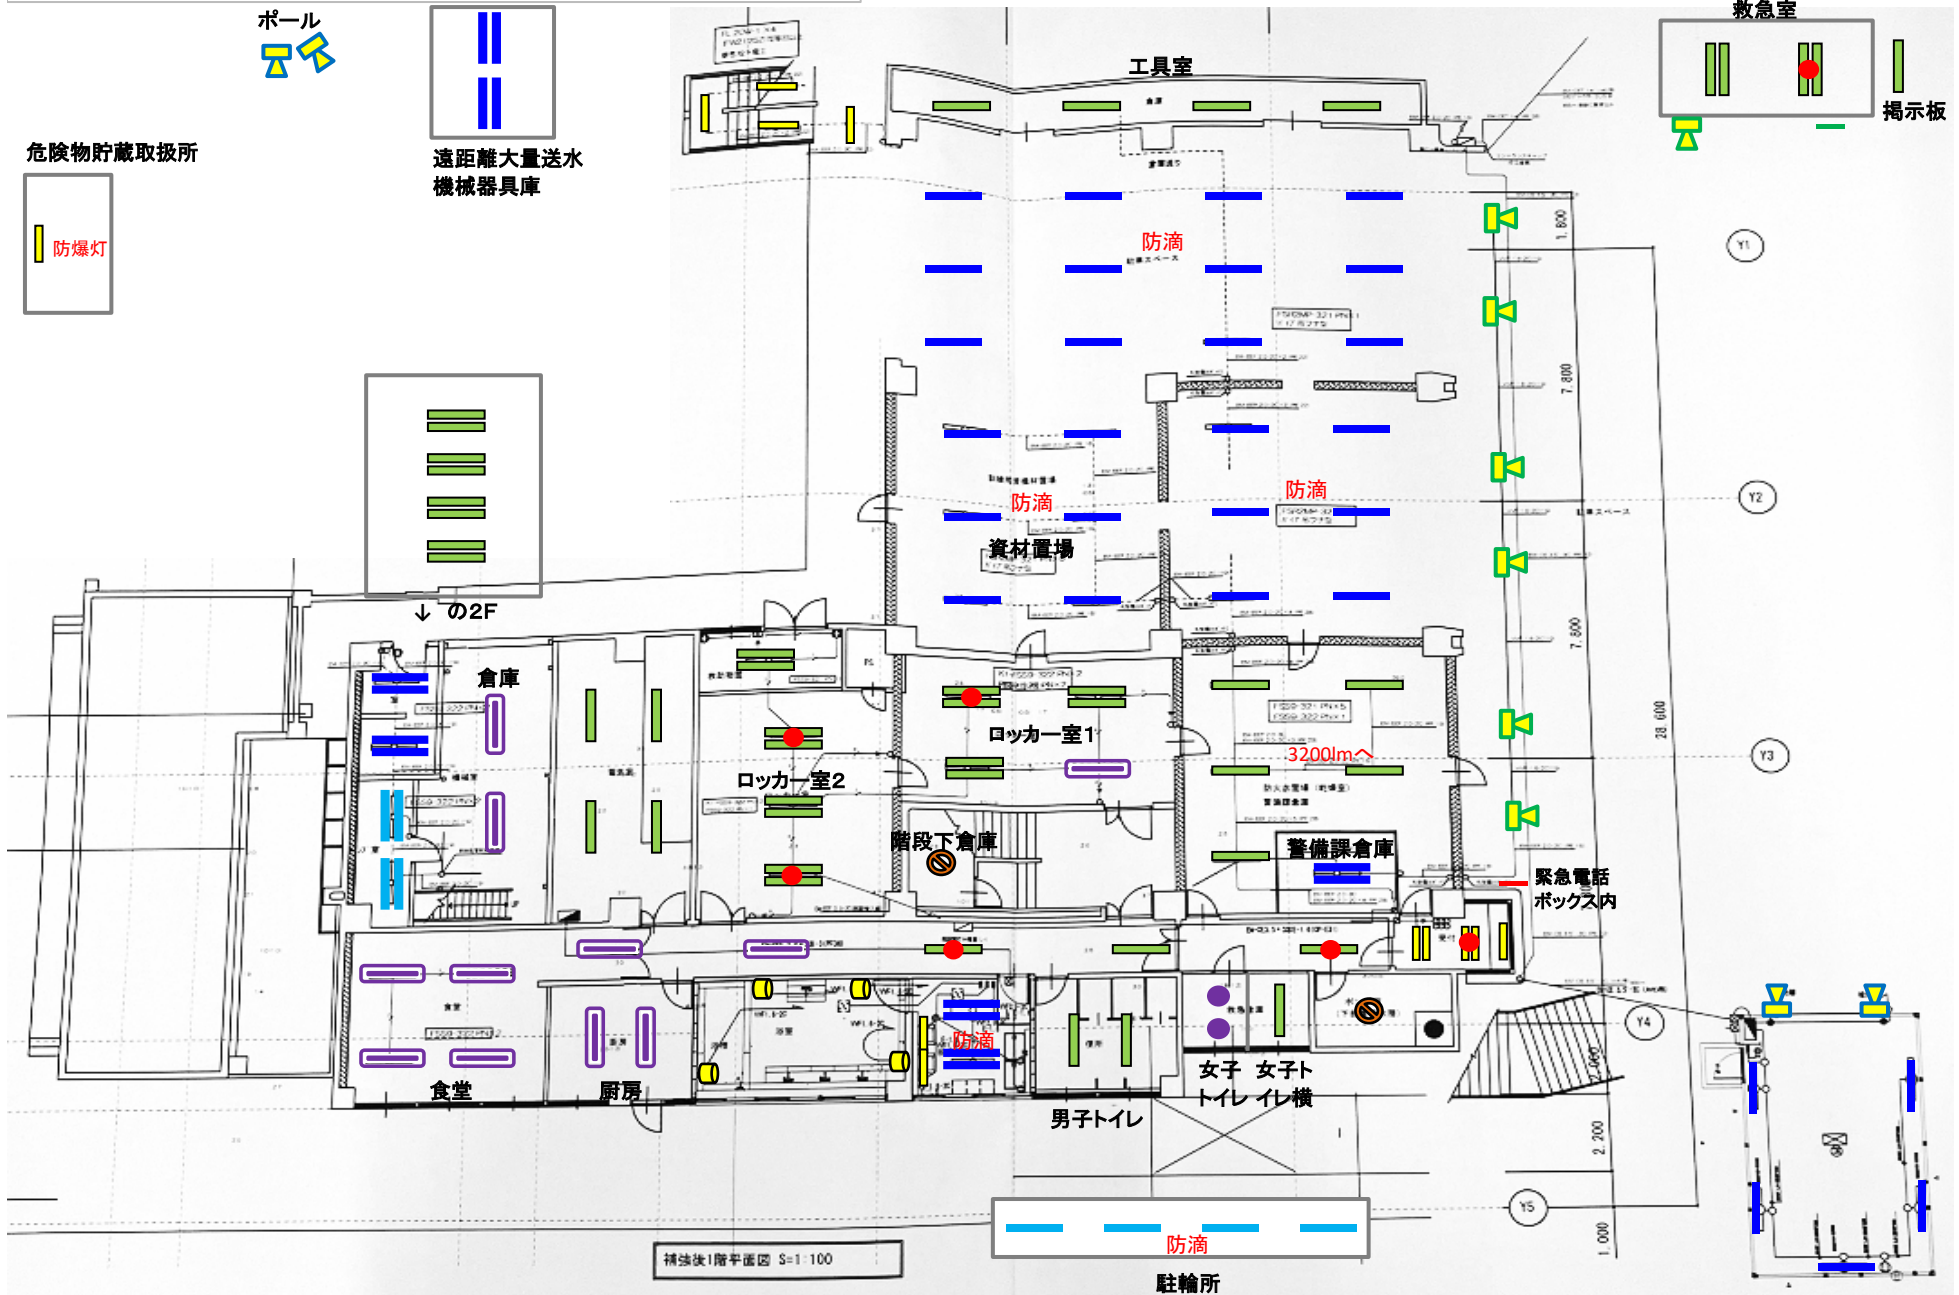


枚方寝屋川消防組合 寝屋川消防署 電灯配置図 2F

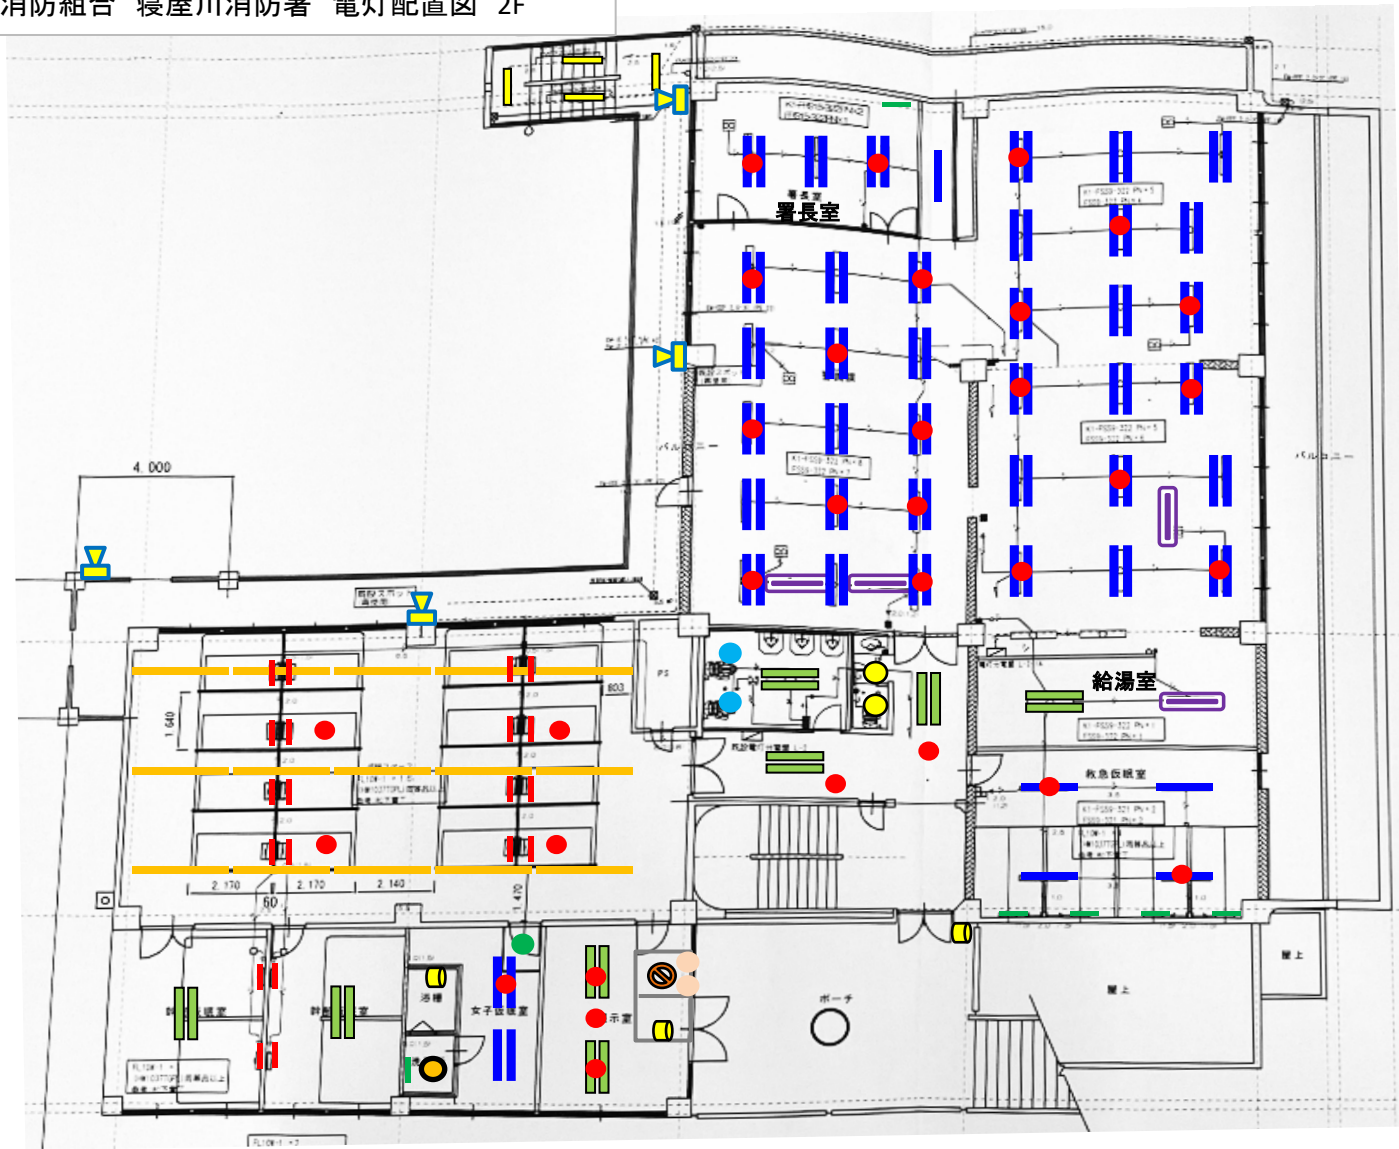


枚方寝屋川消防組合 寝屋川消防署 電灯配置図 3F

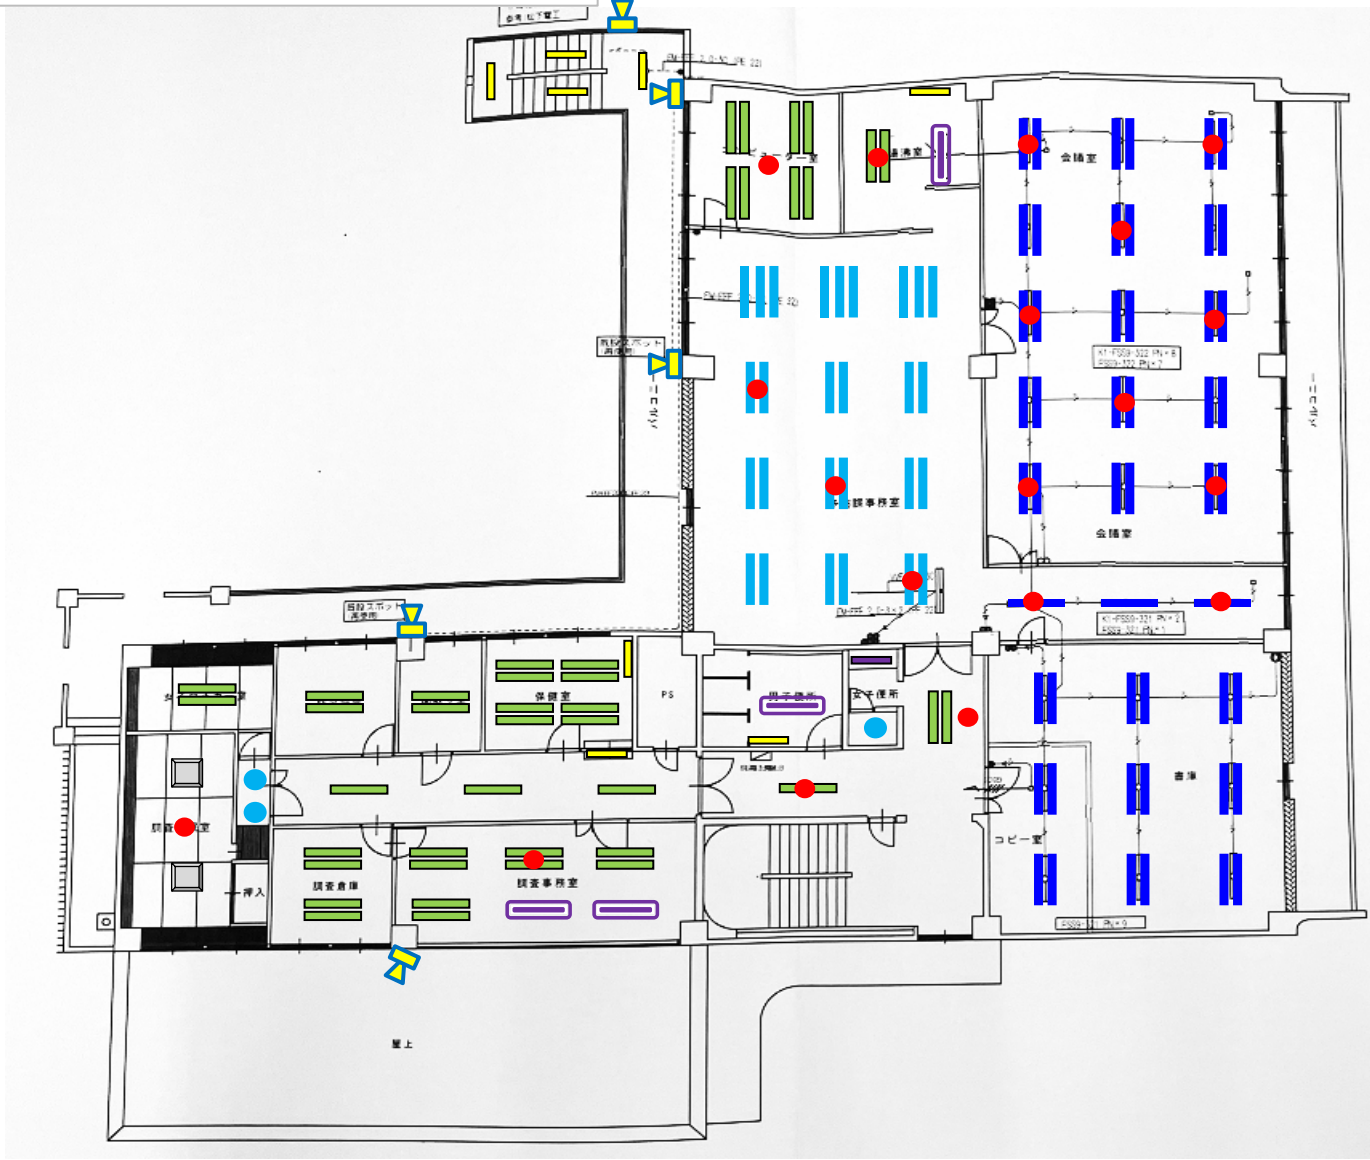

枚方寝屋川消防組合 西出張所 電灯配置図 1F

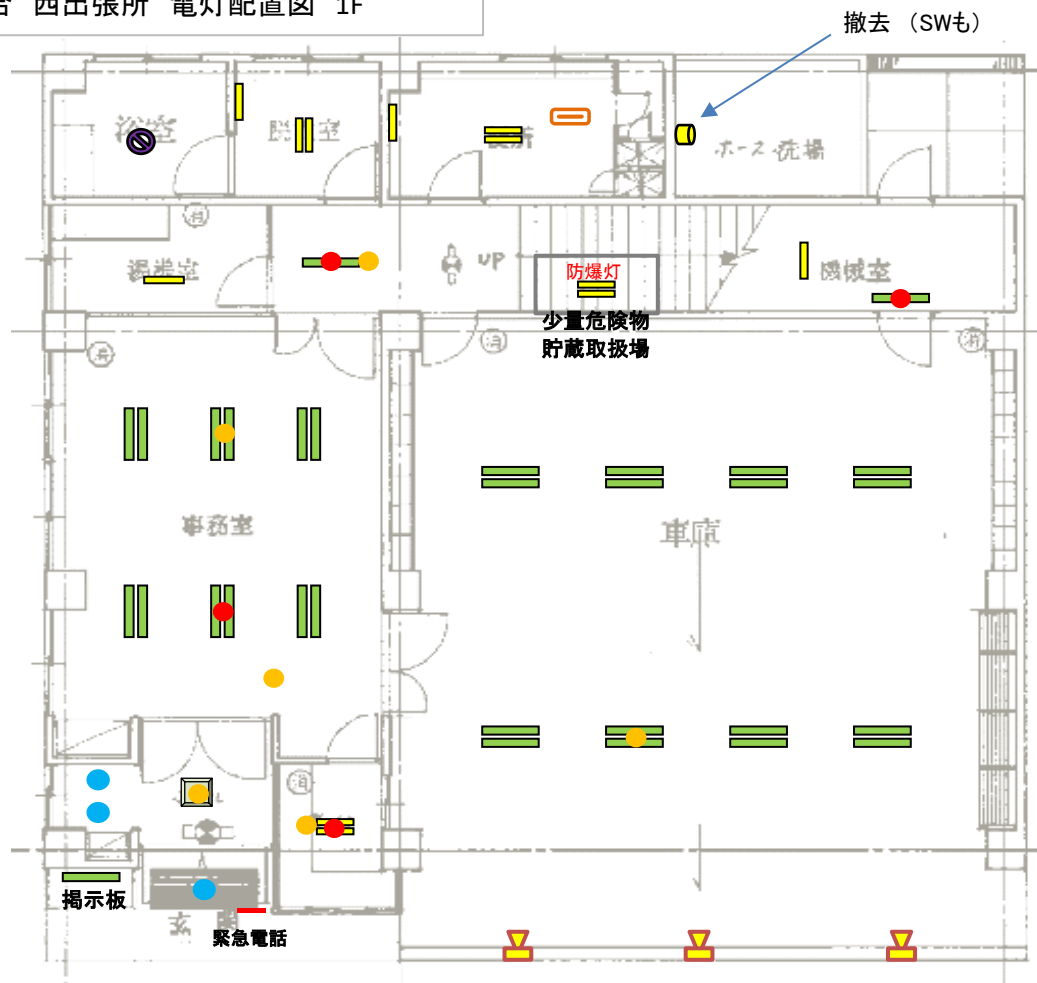

枚方寝屋川消防組合 寝屋川消防署 電灯配置図 2F

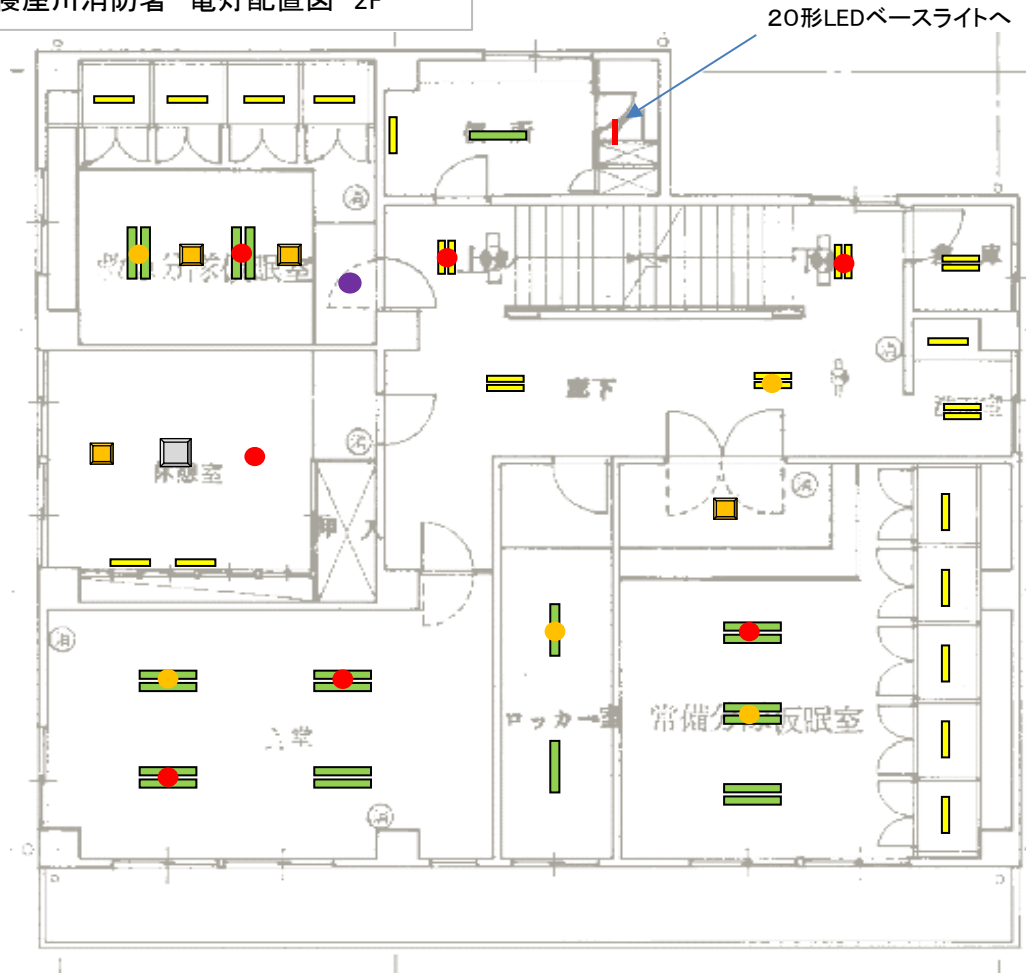


3F 階段室 FL20 逆富士2灯式×1台

RF 外壁 白熱電球60W コップ灯×1台

| シンボル | 形 | 灯式 | ランプ | 特記 | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----------|---------|--|---------|---|---------|-------------|--|---------|---|---------|-------------|
| | 器具問わず | 2 | FLR40 | | | ミラー灯 | 1 | LED | | | BT内蔵 | 1 | 非常灯 | 形状問わず・一体型含む |
| | 器具問わず | 1 | FLR40 | | | ベースライト | 1 | 20形LED | | | 埋込 □639 | 4 | FL20 | |
| | 器具問わず | 4 | FLR40 | | | ベースライト | 1 | 40形LED | | | 埋込 □600 | 4 | FL20 | |
| | 器具問わず | 2 | FHF32 高出力 | | | 器具問わず | 1 | FL15 | | | ブラケット | 1 | ランプ関係なし | コップ灯含む |
| | 器具問わず | 1 | FHF32 高出力 | | | 器具問わず | 1 | FL10 | | | ブラケット | 1 | LED電球 | 対象外 |
| | 器具問わず | 3 | FHF32 定格 | | | DL φ150 | 1 | ランプ関係なし | | | 白熱電球60W | 1 | 鏡台備付 | |
| | 器具問わず | 2 | FHF32 定格 | | | DL φ200 | 2 | FHT16 | | | シーリング | 5 | FL20 | |
| | 器具問わず | 1 | FHF32 定格 | | | DL φ125 | 1 | ランプ関係なし | | | シーリング | 4 | FL20 | |
| | 器具問わず | 2 | FL20 | | | ダウンライト | 1 | LED | 埋込寸法関係なし | | シーリング | | LED | |
| | 器具問わず | 1 | FL20 | | | DL □150 | 1 | ランプ関係なし | | | 直付スクエア | 4 | FPL36 | |
| | 器具問わず | 1 | FLR110 | | | DL □100 | 1 | ランプ関係なし | | | 小型投光器 | 1 | レフ球 | W数関係なし |
| | 器具問わず | 1 | FLR110 | | | レセップ灯 | 1 | ランプ関係なし | | | 小型投光器 | 1 | ミニハロゲン | |
| | 器具問わず | 1 | FPR96 | | | シーリング | 1 | ランプ関係なし | | | 小型投光器 | 1 | LED | |
| | 器具問わず | 1 | FLR40 | 階段通路誘導灯 | | シーリング | 1 | LED | | | 投光器 | 1 | HF700 | |
| | 器具問わず | 2 | FL20 | 階段通路誘導灯 | | 電源別 | 1 | 非常灯 | 形状問わず・一体型含む | | | | | |


枚方寝屋川消防組合 南出張所 電灯配置図 2F

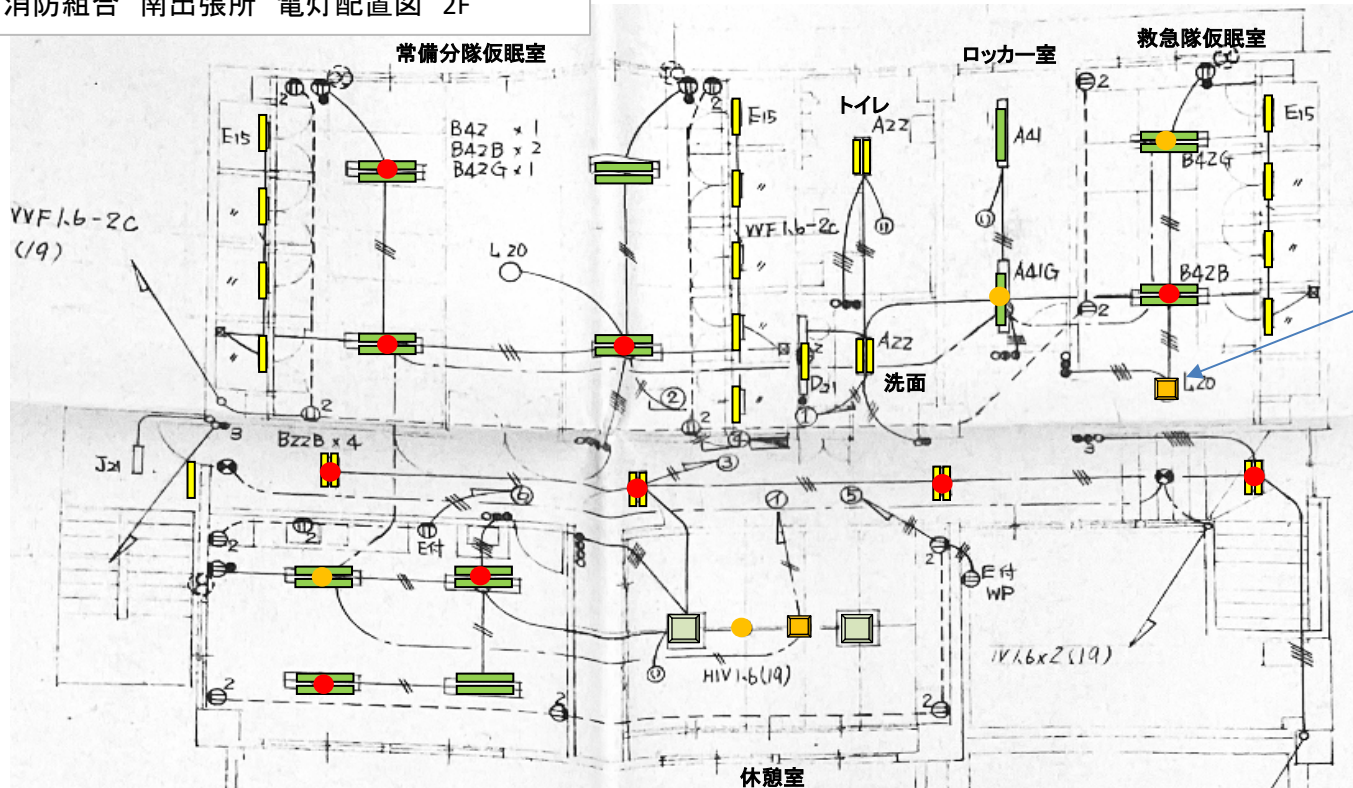

天井破損のためRP必要
□150→Φ100

| シンボル | 形 | 灯式 | ランプ | 特記 | シンボル | 形 | 数量 | ランプ | 特記 |
|------|-------|----|-----------|---------|------|---------|----|---------|-------------|
| ■ | 器具問わず | 2 | FLR40 | | ■ | ミラー灯 | 1 | LED | |
| ■ | 器具問わず | 1 | FLR40 | | ■ | ベースライト | 1 | 20形LED | |
| ■ | 器具問わず | 4 | FLR40 | | ■ | ベースライト | 1 | 40形LED | |
| ■ | 器具問わず | 2 | FHF32 高出力 | | ■ | 器具問わず | 1 | FL15 | |
| ■ | 器具問わず | 1 | FHF32 高出力 | | ■ | 器具問わず | 1 | FL10 | |
| ■ | 器具問わず | 3 | FHF32 定格 | | ● | DL φ150 | 1 | ランプ関係なし | |
| ■ | 器具問わず | 2 | FHF32 定格 | | ● | DL φ200 | 2 | FHT16 | |
| ■ | 器具問わず | 1 | FHF32 定格 | | ● | DL φ125 | 1 | ランプ関係なし | |
| ■ | 器具問わず | 2 | FL20 | | ● | ダウンライト | 1 | LED | 埋込寸法関係なし |
| ■ | 器具問わず | 1 | FL20 | | ■ | DL □150 | 1 | ランプ関係なし | |
| ■ | 器具問わず | 1 | FLR110 | | ■ | DL □100 | 1 | ランプ関係なし | |
| ■ | 器具問わず | 1 | FPR96 | | ● | レセップ灯 | 1 | ランプ関係なし | |
| ■ | 器具問わず | 1 | FLR40 | 階段通路誘導灯 | ■ | シーリング | 1 | ランプ関係なし | |
| ■ | 器具問わず | 2 | FL20 | 階段通路誘導灯 | ■ | シーリング | 1 | LED | |
| ● | | | | | ● | 電源別 | 1 | 非常灯 | 形状問わず・一体型含む |
| ■ | | | | | ● | BT内蔵 | 1 | 非常灯 | 形状問わず・一体型含む |
| ■ | | | | | ■ | 埋込 □639 | 4 | FL20 | |
| ■ | | | | | ■ | 埋込 □600 | 4 | FL20 | |
| ■ | | | | | ■ | ブラケット | 1 | ランプ関係なし | コップ灯含む |
| ■ | | | | | ● | ブラケット | 1 | LED電球 | 対象外 |
| ■ | | | | | ● | 白熱電球60W | 1 | 鏡台備付 | |
| ■ | | | | | ■ | シーリング | 5 | FL20 | |
| ■ | | | | | ■ | シーリング | 4 | FL20 | |
| ■ | | | | | ■ | シーリング | | LED | |
| ■ | | | | | ■ | 直付スクエア | 4 | FPL36 | |
| ■ | | | | | ■ | 小型投光器 | 1 | レフ球 | W数関係なし |
| ■ | | | | | ■ | 小型投光器 | 1 | ミニハロゲン | |
| ■ | | | | | ■ | 小型投光器 | 1 | LED | |
| ■ | | | | | ■ | 投光器 | 1 | HF700 | |

枚方寝屋川消防組合 明和出張所 1階

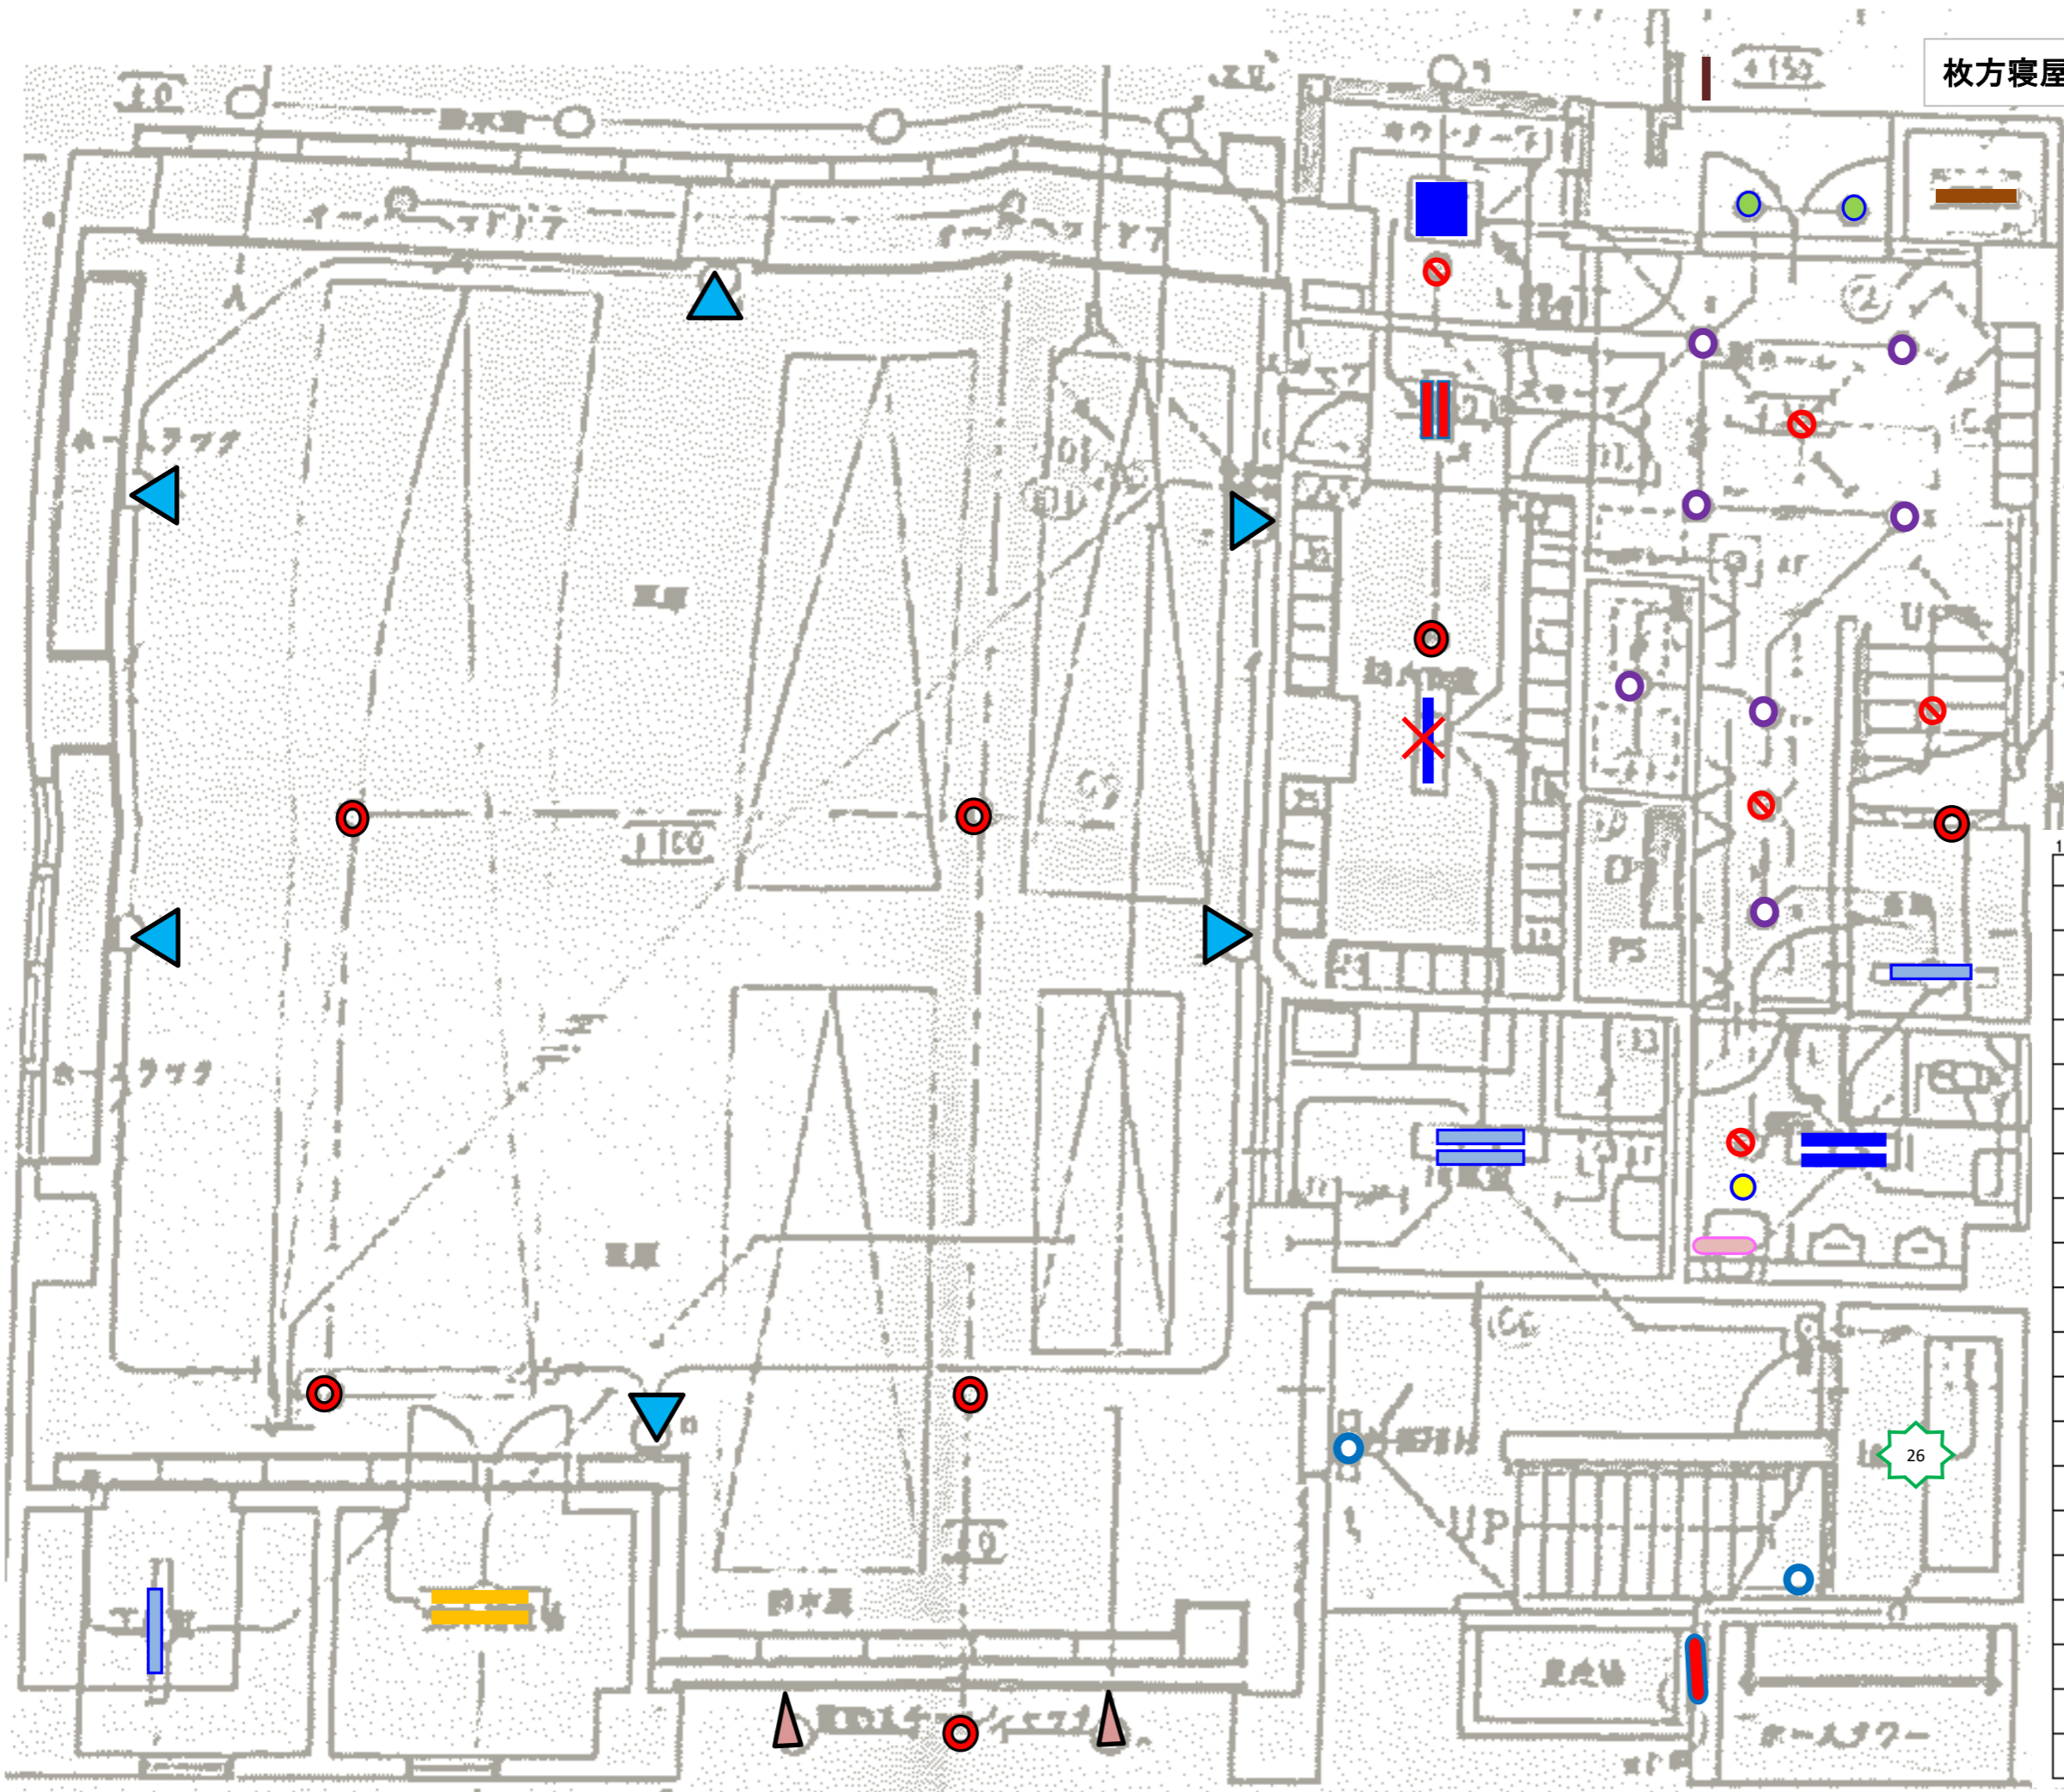

1階


| シンボル | 管球 | 灯式 | 器具 |
|------|----------|----|----------------|
| ● | 40W | 1 | 埋込φ100非常灯-電源別置 |
| ● | FCL30N | 1 | ブラケットφ320 |
| ● | FDL13L | 1 | DLφ150 |
| ○ | FDL13N | 1 | DLφ150 |
| ● | FDL13N | 1 | 軒下DLφ150 |
| — | FL10 | 1 | トラフ |
| — | FL20 | 1 | ミラー灯 |
| — | FL20 | 1 | アウトアブラケット |
| — | FL20 | 2 | 埋込W300 |
| — | FLR40 | 2 | 笠付トラフ |
| — | FLR40 | 2 | 逆富士 |
| — | FLR40 | 2 | 逆富士-防滴 |
| — | FLR40 | 2 | 逆富士-防滴 |
| — | FLR40 | 1 | トラフ |
| ■ | FPL36N | 1 | 埋込口450スクエア |
| ▲ | HF250 | 1 | 投光器 |
| ☆ | IL100W相当 | 1 | 防燥非常灯 |
| ▶ | ハロゲン100W | 1 | フランジスポット |
| ● | ビーム球75W | 1 | 直付非常灯-電源別置 |
| × | LED化/対象外 | | |



3階

| シンボル | 管球 | 灯式 | 器具 |
|------|----------|----|----------------|
| ⊙ | 40W | 1 | 埋込φ100非常灯-電源別置 |
| ● | FCL30N | 1 | ブラケットφ320 |
| ● | FDL13L | 1 | DLφ150 |
| — | FL15 | 1 | 棚下 流し元灯-紐SW |
| — | FL20 | 1 | ミラー灯 |
| — | FL20 | 1 | アウトダブラケット |
| — | FL20 | 2 | 埋込W300 |
| — | FL20 | 1 | 浴室ブラケット |
| 2 | FLR40 | 2 | 埋込W300 |
| — | FLR40 | 1 | 逆富士 |
| — | FLR40 | 2 | 逆富士 |
| — | FLR40 | 1 | 浴室ブラケット |
| ● | E26 40W | 1 | 直付け器具 |
| ● | E26 60W | 1 | コップ灯 |
| X | LED化/対象外 | | |


枚方寝屋川消防組合 明和出張所 屋上

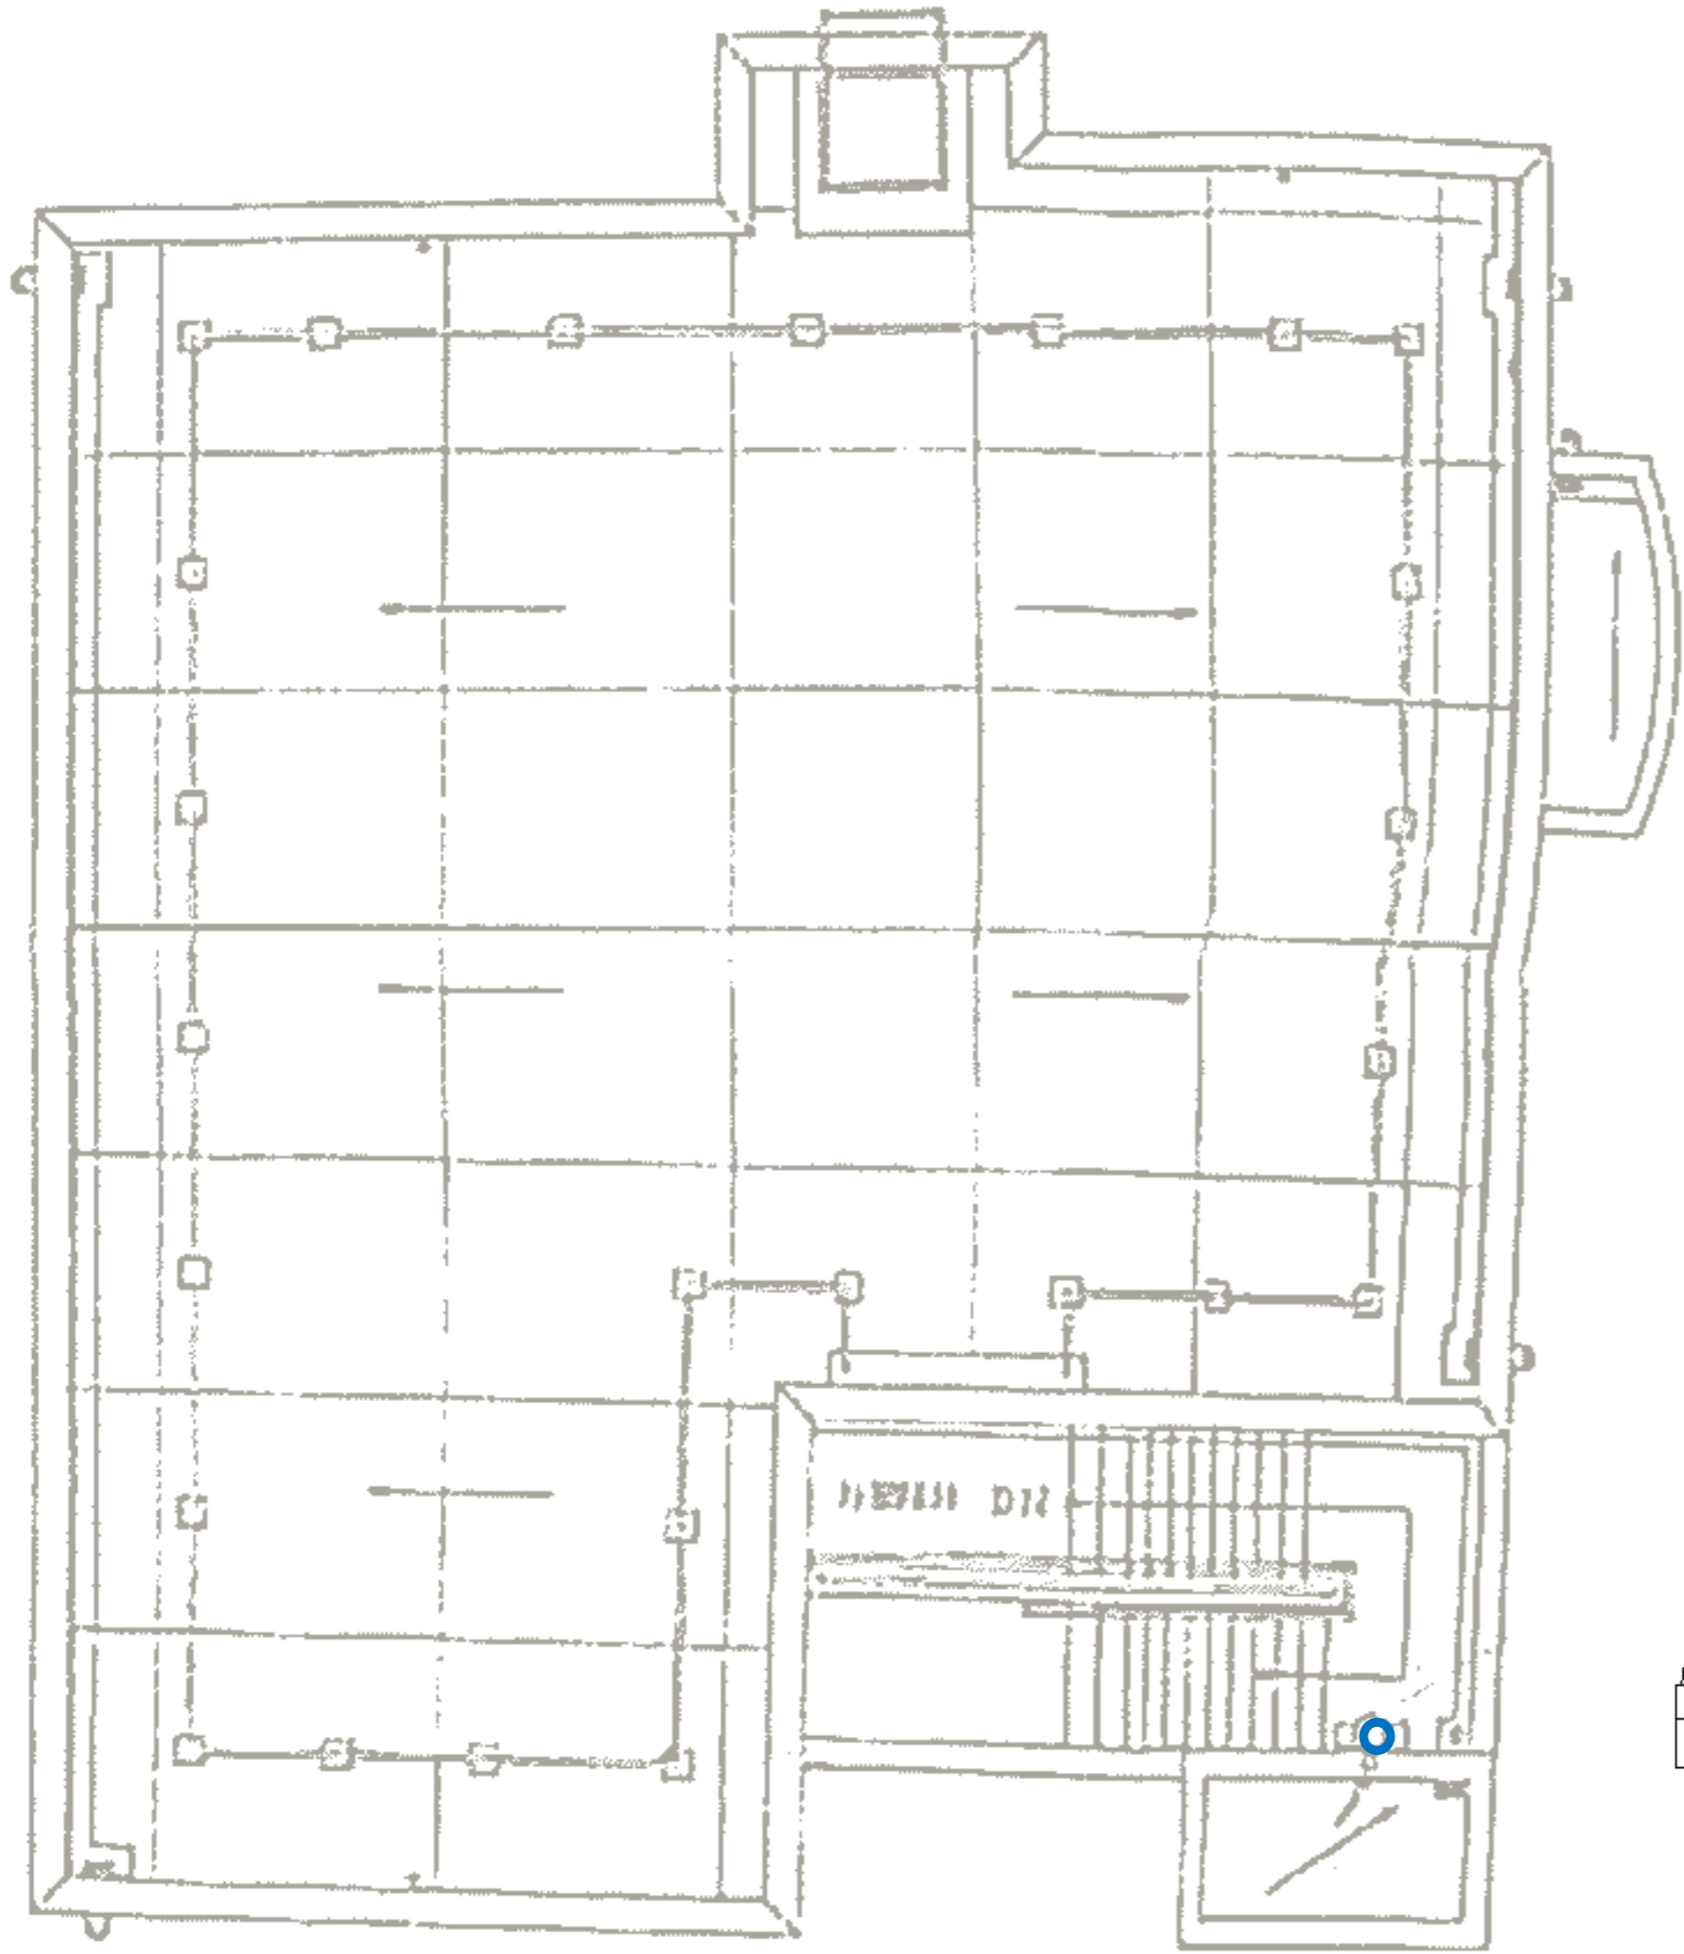

屋上

| シンボル | 管球 | 灯式 | 器具 |
|------|--------|----|-----------|
| ● | FCL30N | 1 | ブラケットφ320 |


枚方寝屋川消防組合 三井出張所 1階

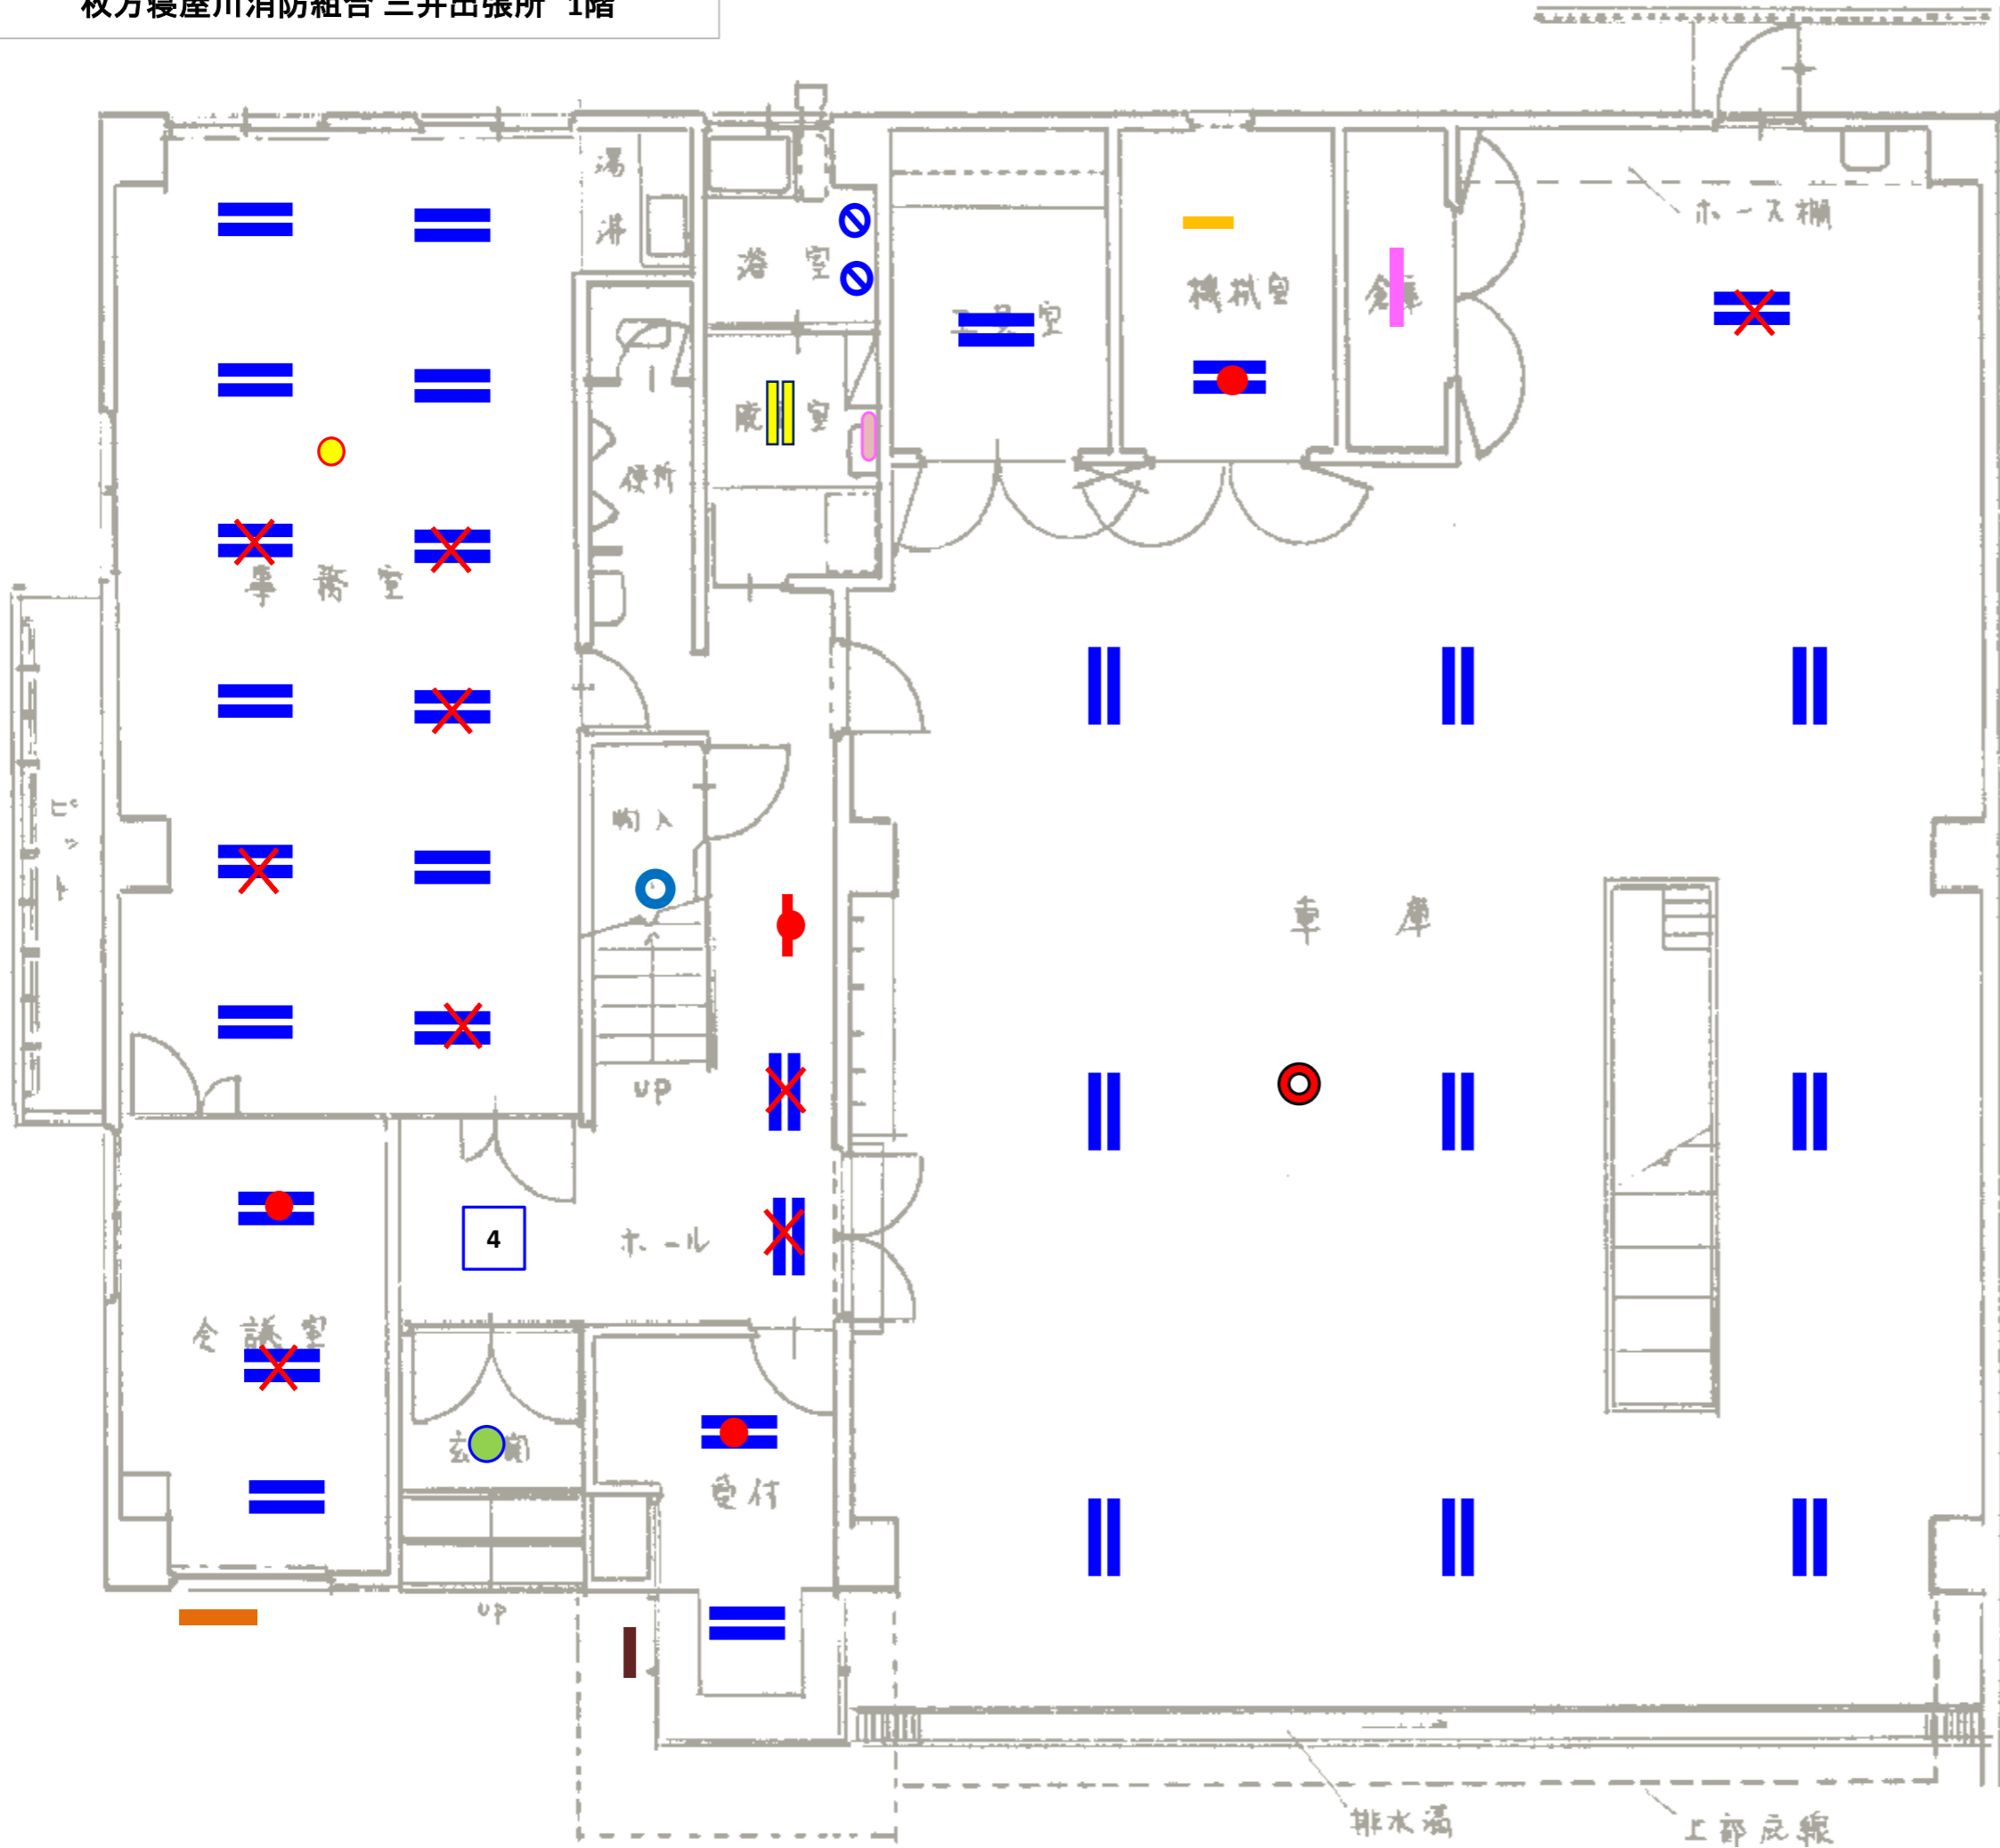

1階

| シンボル | 管球 | 灯式 | 器具 |
|------|-------------|----|-------------|
| ● | 50W | 1 | 埋込φ60-電源別 |
| ○ | FCL30 | 1 | φ290浴室ブラケット |
| — | FL10 | 1 | トラフ |
| — | FL15 | 1 | ミラー灯-紐SW |
| — | FL20 | 1 | 逆富士 |
| — | FL20 | 1 | トラフ |
| — | FL20 | 2 | 逆富士-防滴 |
| □4 | FL20 | 4 | 埋込口639スクエア |
| == | FLR40 | 2 | 逆富士 |
| — | FLR40 | 1 | 直付防爆灯 |
| — | FLR40 | 1 | トラフ |
| ● | IL E26 100W | 1 | 露出-電源別非常灯 |
| ○ | IL E26 40W | 1 | 露出ブラケット |
| ● | 光束球100W | 1 | 軒下DLφ200 |
| ● | 非常灯 | | 非常灯付き兼用器具 |
| X | | | LED化/対象外 |


枚方寝屋川消防組合 三井出張所 2階

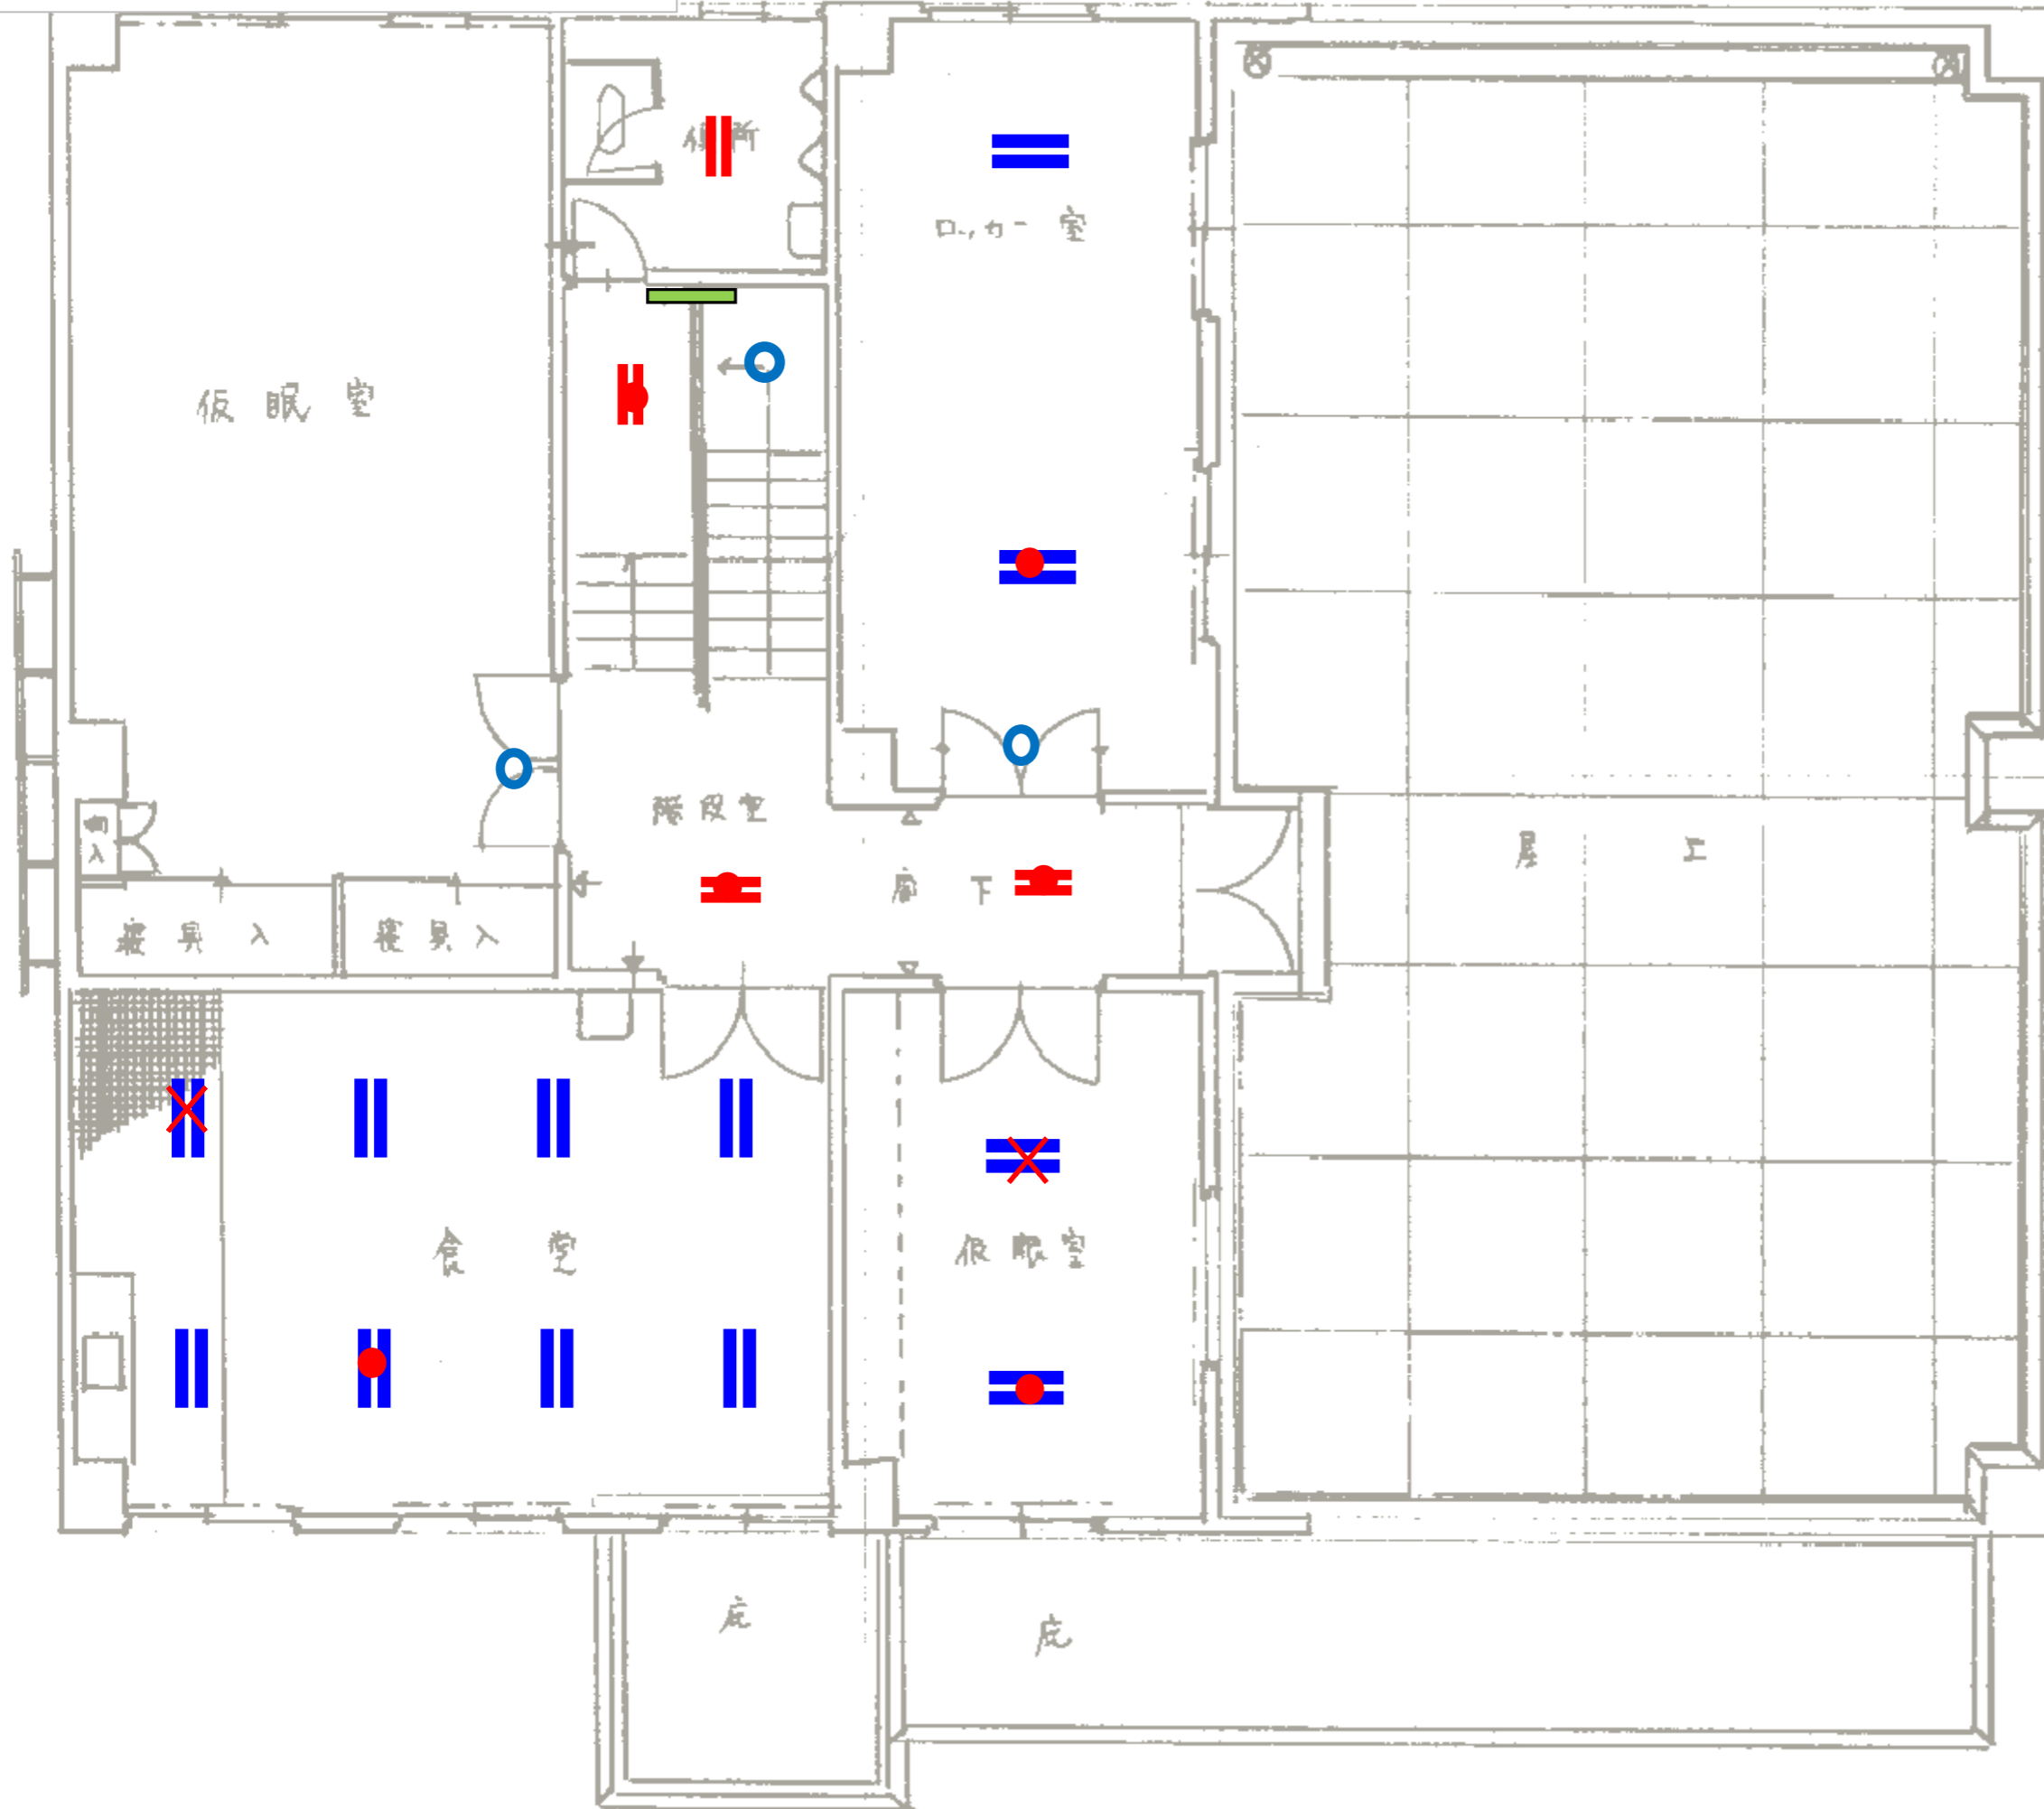


2階

| シンボル | 管球 | 灯式 | 器具 |
|------|------------|-----------|----------|
| — | FL10 | 1 | ミラー灯-紐SW |
| == | FL20 | 2 | 逆富士 |
| — | FLR40 | 1 | 階段通路誘導灯 |
| == | FLR40 | 2 | 逆富士 |
| ○ | IL E26 40W | 1 | 露出ブラケット |
| ● | 非常灯 | 非常灯付き兼用器具 | |
| × | LED化/対象外 | | |

枚方寝屋川消防組合 神田出張所 電灯配置図 1F

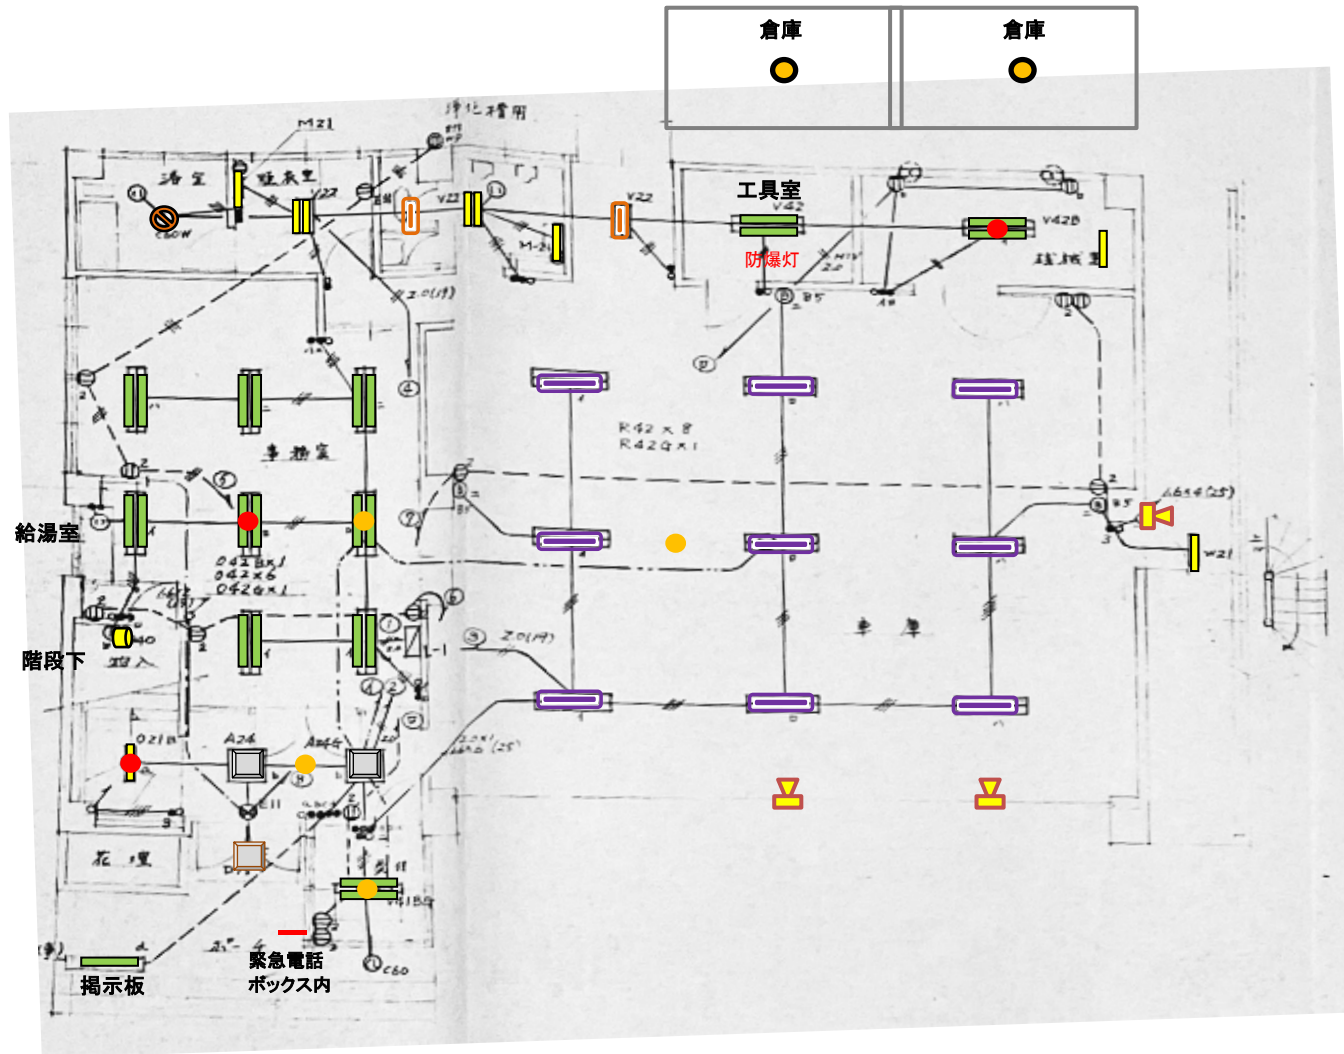

枚方寝屋川消防組合 神田出張所 電灯配置図 F

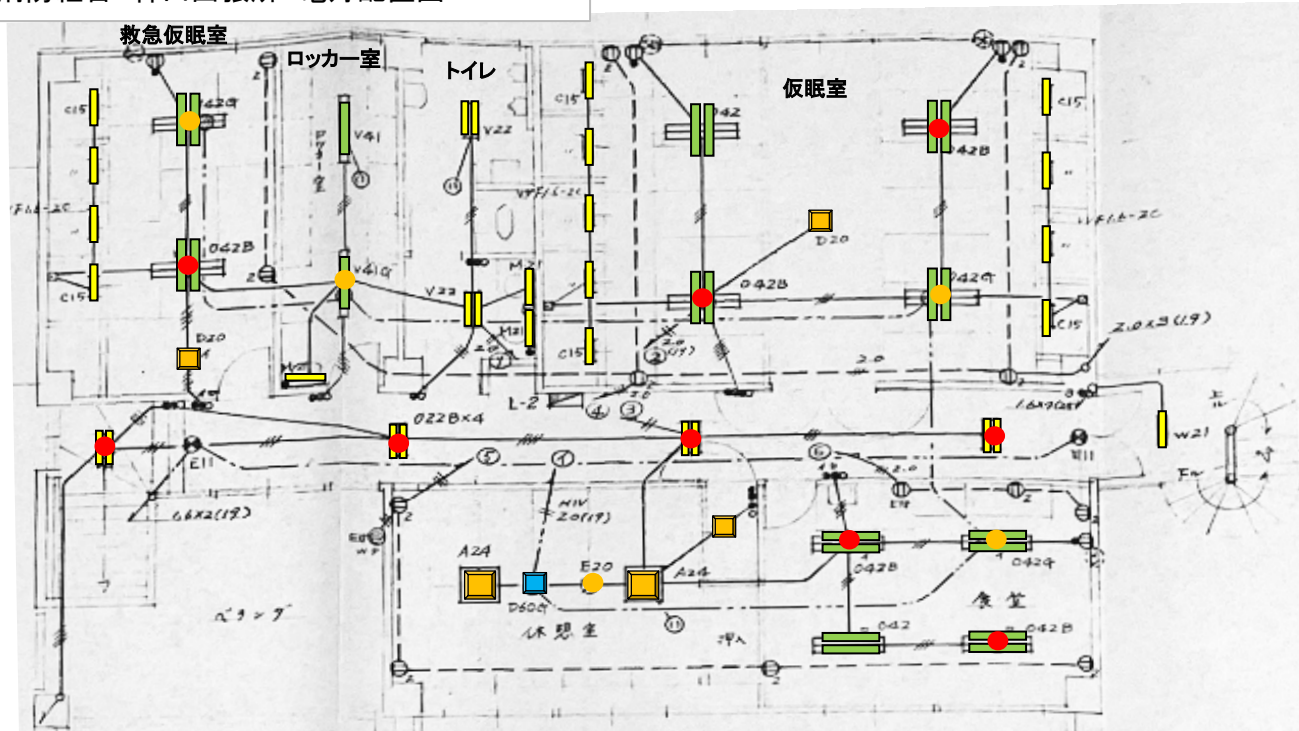

| シンボル | 形 | 灯式 | ランプ | 特記 | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----------|---------|--|---------|---|---------|-------------|--|---------|---|---------|-------------|
| | 器具問わず | 2 | FLR40 | | | ミラー灯 | 1 | LED | | | BT内蔵 | 1 | 非常灯 | 形状問わず・一体型含む |
| | 器具問わず | 1 | FLR40 | | | ベースライト | 1 | 20形LED | | | 埋込口639 | 4 | FL20 | |
| | 器具問わず | 4 | FLR40 | | | ベースライト | 1 | 40形LED | | | 埋込口600 | 4 | FL20 | |
| | 器具問わず | 2 | FHF32 高出力 | | | 器具問わず | 1 | FL15 | | | ブラケット | 1 | ランプ関係なし | コップ灯含む |
| | 器具問わず | 1 | FHF32 高出力 | | | 器具問わず | 1 | FL10 | | | ブラケット | 1 | LED電球 | 対象外 |
| | 器具問わず | 3 | FHF32 定格 | | | DL φ150 | 1 | ランプ関係なし | | | 白熱電球60w | 1 | 鏡台備付 | |
| | 器具問わず | 2 | FHF32 定格 | | | DL φ200 | 2 | FHT16 | | | シーリング | 5 | FL20 | |
| | 器具問わず | 1 | FHF32 定格 | | | DL φ125 | 1 | ランプ関係なし | | | シーリング | 4 | FL20 | |
| | 器具問わず | 2 | FL20 | | | ダウンライト | 1 | LED | 埋込寸法関係なし | | シーリング | | LED | |
| | 器具問わず | 1 | FL20 | | | DL □150 | 1 | ランプ関係なし | | | 直付スクエア | 4 | FPL36 | |
| | 器具問わず | 1 | FLR110 | | | DL □100 | 1 | ランプ関係なし | | | 小型投光器 | 1 | レフ球 | W数関係なし |
| | 器具問わず | 1 | FPR96 | | | レセップ灯 | 1 | ランプ関係なし | | | 小型投光器 | 1 | ミニハロゲン | |
| | 器具問わず | 1 | FLR40 | 階段通路誘導灯 | | シーリング | 1 | ランプ関係なし | | | 小型投光器 | 1 | LED | |
| | 器具問わず | 2 | FL20 | 階段通路誘導灯 | | シーリング | 1 | LED | | | 投光器 | 1 | HF700 | |
| | 器具問わず | | | | | 電源別 | 1 | 非常灯 | 形状問わず・一体型含む | | | | | |

枚方寝屋川消防組合
 桑出張所救急ステーション 電灯配置図



緊急電灯

